

**PROYECTO PARA LA  
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS  
DE V.S.A.P. POR TECNOLOGÍA  
LED “XXVIII FASE LA CUESTA  
T.M. VALVERDE”**

TITULAR:

**M.I. Ayuntamiento de Valverde**

SITUACIÓN:

**Valverde Capital - T.M. de Valverde**

**El Hierro - S/C de Tenerife**

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:

**Javier Ávila Brito Colegiado Nº 1202**

FECHA:

**Febrero 2.021**

# Índice

## Índice

<b>1. Memoria Descriptiva</b>	<b>3</b>
<b>2. Cálculos Eléctricos</b>	<b>15</b>
<b>3. Planificación de la Obra</b>	<b>25</b>
<b>4. Planos</b>	<b>33</b>
<b>5. Pliego de Condiciones</b>	<b>35</b>
<b>6. Mediciones y Presupuesto</b>	<b>69</b>
<b>7. Estudio Básico de Seguridad y Salud</b>	<b>71</b>
<b>8. Instalaciones de Alumbrado Público</b>	<b>76</b>

El Ingeniero Técnico Industrial

Javier Ávila Brito

Nº Colegial: 1202

# Memoria Descriptiva

## Índice

<b>1. Memoria Descriptiva</b>	<b>6</b>
1.1. Antecedentes	6
1.2. Objeto del proyecto	6
1.3. Situación y emplazamiento	6
1.4. Reglamentación	7
1.5. Clasificación del contratista	10
1.6. Declaración de Obra Completa	11
1.7. Organismos Afectados	12
1.8. Expropiaciones	12
1.9. Estudio de Seguridad y Salud	12
1.10. Evaluación de impacto ambiental del proyecto	12
1.11. Previsión de Potencia	13
1.12. Peticionario y titular de la instalación	14
1.13. Afección a Terceros	14
1.14. Descripción de las instalaciones	14
1.15. Características de las instalaciones	15
1.15.1. Tensión nominal de la instalación	15
1.15.2. Sistema de distribución	16
1.15.3. Conductores	16
1.15.4. Cuadros eléctricos	16
1.15.5. Luminarias a sustituir	16
1.16. Consideraciones finales	17
1.16.1. Auditoría energética	17
1.16.2. Presupuesto	17
1.16.3. Plazo de ejecución de obra	17

## **1. Memoria Descriptiva**

### **1.1. Antecedentes**

En el término municipal de Valverde se ha llevado a cabo la realización de una auditoría del alumbrado público exterior en Agosto de 2.009, en el que se indican posibles medidas de ahorro en el consumo de energía y por lo tanto, en la reducción de la facturación.

En la misma se trataba de llevar por fases la sustitución de las lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión de la iluminación vial, por lámparas con tecnología LED; en el año 2.009 se realizó la primera fase, sustituyéndose un total de 205 lámparas, en el año 2.010 se realizó la segunda fase, sustituyéndose un total de 200 lámparas.

En el año 2.014 se realizaron la tercera y cuarta fase de sustitución de lámparas donde se sustituyeron un total de 160 lámparas.

En el año 2.015 se realizaron la quinta, sexta, séptima y octava fase de sustitución de lámparas donde se sustituyeron un total de 300 lámparas.

En el año 2.016 se realizaron la novena, décima, undécima y duodécima fase de sustitución de luminaria completa por led con un total de 252 luminarias sustituidas.

En el año 2.017 se realizaron la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta fase de sustitución de luminaria completa por led con un total de 218 luminarias sustituidas.

En el año 2.018 se realizaron la decimoséptima, decimoctava y vigésima fase de sustitución de luminarias completa por led con un total de 151 luminarias sustituidas.

En el año 2.019 se realizaron la vigésima primera a la vigésima quinta fase de sustitución de luminarias completa por led con un total de 315 luminarias sustituidas.

En este año 2.021 se trata en el presente proyecto la sustitución de 63 luminarias de Vapor de Sodio de Alta Presión por luminarias LED completas de última tecnología.

La relación de puntos de alumbrado público que se pretenden reemplazar en el presente proyecto asciende a 63 unidades distribuidas en los siguientes núcleos poblacionales:

- En la población Valverde Capital, según el plano adjunto número 2 del presente proyecto, se pretende la sustitución de 63 luminarias con lámparas de V.S.A.P. por luminarias LED, que han tenido actuación en Diciembre de 2.011 según el proyecto denominado “Sustitución de Lámparas de V.S.A.P. por Tecnología LED: Segunda Fase Valverde”, donde 34 puntos continúan con lámparas LED de luz blanca de 6.500 K (que serán sustituidas por luminarias LED de luz cálida no contaminante con el cielo y según lo especificado en la adhesión al convenio Starlight) y 29 de ellos se han sustituido por lámparas de V.S.A.P. por fundido de la lámpara LED sustituida.

## **1.2. Objeto del proyecto**

Con este proyecto, se plasmará la sustitución de las actuales lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión por luminarias que incorporen tecnología LED.

En definitiva, con la redacción del presente proyecto se pretenden obtener los siguientes resultados:

- Desde el punto de vista técnico: Definir y justificar los aspectos de diseño, cálculo y construcción necesarios para la realización de las instalaciones.
- Desde el punto de vista administrativo: Obtener la preceptiva autorización y aprobación por parte de los Organismos Oficiales competentes.
- Desde el punto de vista económico: Poder realizar la contratación de la sustitución de las lámparas VSAP por luminarias con tecnología LED, en esta fase.

### **1.3. Situación y emplazamiento**

Los datos referentes al emplazamiento del presente proyecto son los que se indican a continuación:

Población: Valverde Capital      63 luminarias

Municipio: Valverde

Isla: El Hierro

Provincia: S/C de Tenerife

Los datos referentes al emplazamiento de la red eléctrica y/o alumbrado público se pueden ver también en su plano correspondiente.

### **1.4. Reglamentación**

Por sus características peculiares, esta instalación se encuentra afectada principalmente por los siguientes Reglamentos y Ordenanzas:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. (BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre).
- Decreto 141/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Ordenanzas Municipales vigentes del M.I. Ayuntamiento de Valverde
- Ley 31/1988 de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. (No es de aplicación en este municipio)
- Orden de 30 de enero de 1996, sobre Mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones de alto riesgo (BOC nº 46 de 15 de abril de 1996).
- Resolución de 05 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.



- NRZ103 sobre Especificaciones Particulares de Instalaciones de Enlace conectadas a la red de distribución, Consumidores en Baja Tensión.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE del 27/12/00).
- Reglamento (UE) nº 305/2011, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de la construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
- Reglamento delegado (UE) 2016/364, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de la construcción.
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (R.D. 485/1997 de 14 de abril, BOE de 23/4/97).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (R.D. 486/1997 de 14 de abril, BOE de 23/4/97).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores (R.D. 487/1997 de 14 de abril, BOE de 23/4/97).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (R.D. 488/1997 de 14 de abril, BOE de 23/4/97).
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo (R.D. 664/1997 de 12 de mayo, BOE de 24/5/97).
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo (R.D. 665/1997 de 12 de mayo, BOE de 24/5/97).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (R.D. 773/1997 de 30 de mayo, BOE de 24/5/97).

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo (R.D. 1215/1997 de 18 de julio, BOE de 7/8/97).
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, BOE de 24/10/97).
- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (R.D. 614/2001 de 8 de junio, BOE de 21/06/01).
- Norma UNE-EN 60617: Símbolos gráficos para esquemas.
- Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre condiciones de funcionamiento. Sección 2: Optimización económica de las secciones de los cables eléctricos de potencia.
- Norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre iluminación para interiores.
- Norma UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas.
- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo, que adopta la norma UNE 12464 y ha sido elaborada en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del R.D. 39/1997, de 17 de enero y en la disposición final primera del R.D. 486/1997, de 14 de abril, que desarrollan la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. (BOE núm. 298 de 13 de diciembre).
- RAEE: Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
- RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
- Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
- Norma UNE 72112 Tareas Visuales. Clasificación.
- Norma UNE 72163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas.
- Normas UNE que afecten a Materiales e Instalaciones del presente Proyecto.

- R.D. 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07

Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación.

### **1.5. Clasificación del contratista**

Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el grupo, subgrupo y categoría, (de Aplicación para la clasificación de empresas en los Contratos de obra, a los efectos previstos en el Artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba El Reglamento General De La Ley De Contratos De Las administraciones Públicas), que se recomienda para esta actuación, cuando la misma no vaya a ser ejecutada por administración directa, es la siguiente:

#### PROPUESTA DE CLASIFICACION DE EMPRESA:

GRUPO I	Instalaciones eléctricas.
SUBGRUPO 1	Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
SUBGRUPO 9	Instalaciones eléctricas sin cualificación específica
CATEGORIA 1	Valor medio anual en euros a 150.000 euros

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.

Es por tanto que la categoría debería ser Categoría 1, ya que su contrato sería inferior a 150.000 euros, sin perjuicio, de que una vez analizado el programa de trabajo del proyecto se adopte otra.

## **1.6. Declaración de Obra Completa**

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contrato del sector público, se hace constancia expresa de que el presente proyecto constituyen una obra completa susceptible de ser entregada al uso público una vez finalizada, y como autor del presente proyecto, hago la manifestación expresa y justificada de:

Que el presente proyecto, comprende una obra completa, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

Según el artículo 99.3 (Objeto del Contrato) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus apartados a) y b) enumera los motivos válidos que justifican la no división en lotes de los contratos; justificando en el presente caso, la no división en lotes debido a que la naturaleza del objeto de la obra, hace inviable que se ejecute por diferentes empresas, pues la realización independiente de las diferentes partes comprendidas en el mismo dificultaría la correcta ejecución técnica del mismo.

## **1.7. Organismos Afectados**

Las instituciones, empresas y propietarios afectados por la obra que nos ocupa se indican a continuación y de los cuales se obtendrán, adjuntándose como documentación complementaria, los permisos oportunos para la ejecución de las mismas.

- ✓ M.I. Ayuntamiento de Valverde: Ya que el alumbrado público es explotado por dicha corporación local.

## **1.8. Expropiaciones**

Para la ejecución de los trabajos que hace referencia el presente documento y debido a que no quedarán afectados terrenos ni propiedad particulares, no se tiene previsto la realización de expedientes de expropiación alguna.

## **1.9. Estudio de Seguridad y Salud**

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión del referido Estudio, y al no encontrarnos en los supuestos contenidos en el Art. 4 de la referida Ley. Es por ello que se adjunta un Estudio Básico de Seguridad y Salud en uno de los capítulos que conforman este proyecto.

## **1.10. Evaluación de impacto ambiental de proyecto**

En cumplimiento de la LEY 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, artículo 23.2.b) “Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a los espacios Red Natura 2000”.

Como la obra no está incluida en ninguno de los anexos, ni se ubica en ninguno de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, no se incluye documento ambiental.

## **1.11. Previsión de Potencia**

La potencia total del edificio se calculará según lo dispuesto en la ITC-BT-10 y en la unidad temática nº 2 “Instalaciones de enlace” guía-BT-10 de la Guía Técnica de Aplicación del REBT, así como en el apartado 4 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.

La Potencia Prevista corresponderá con la potencia mínima conforme a la ITC-BT-10 para la cual deberán dimensionarse las líneas incluidas en este proyecto.

La potencia se obtendrá de la potencia de las lámparas a instalar de acuerdo con los resultados de los cálculos luminotécnicos.

La potencia se obtendrá de la suma de potencias de cada circuito:

Cuadro	Descripción de la línea	Número Lámparas Total Circuito	Potencia Total Circuito Inicial (kW)	Número Lámparas Sustituídas	Potencia Unitaria Lámpara (kW)	Potencia Total Lámparas Sustituídas (kW)	Potencia Circuito Final (kW)
C1	Línea	63	10,39	63	0,04	2,52	6,61
				63		2,52	

La potencia total necesaria para la instalación de las 63 luminarias LED de 40 W, es de 2,52 kW.

Hay que tener en cuenta que la sustitución de las luminarias se pretende realizar con un ahorro de consumo de 32.284,08 kW\*h/año.

### 1.12. Peticionario y titular de la instalación

Los datos referentes al petionario del presente manual técnico económico son los que se indican a continuación:

Nombre: Muy Ilustre Ayuntamiento de Valverde  
 Dirección: C/ Pérez Galdós, Nº 5, Casa Consistorial  
 Municipio: Valverde - C.P. 38900  
 Isla: El Hierro  
 Provincia: S/C de Tenerife  
 C.I.F: P-3804800-E

### **1.13. Afecciones a terceros**

El afectado por esta instalación es, en este caso, el peticionario, M.I. Ayuntamiento de Valverde, al igual que el beneficiario, debido a que se rebaja el importe de la factura de electricidad.

### **1.14. Descripción de las instalaciones**

Actualmente, existe en la población de Valverde, una instalación de alumbrado público, que llevan incorporado lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión.

La red de alumbrado público, donde se pretende la instalación de lámparas LED, es en su mayoría una red de alumbrado público aéreo y una pequeña parte subterránea.

La instalación se encuentra en perfecto estado no existiendo problemas en las líneas de electricidad, cuadros eléctricos o luminarias.

Con la sustitución se pretende la sustitución de lámparas de mucho consumo eléctrico por unas de consumo de la tercera parte, con lo cual la instalación, hasta la fecha, se encuentra bien dimensionada.

Según se indica en el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, en su anexo VII, sobre instrucciones y guía sobre la legalización de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión, en su punto 4 instrucciones sobre rehabilitación o reformas de las instalaciones eléctricas antiguas, tenemos que tener en cuenta lo exigido como mínimo en el punto 4.1. condiciones técnicas mínimas de partidas:

- El contador de electricidad está alojado en módulo precintable de doble aislamiento y dispone de iluminación suficiente en las proximidades y existe punto de puesta a tierra.

- La derivación individual tiene una sección mínima de 6 mm<sup>2</sup> Cu y está en tubo independiente.
- Cada circuito de alumbrado está protegido individualmente mediante interruptor automático adecuado y cuenta con diferencial de 30 mA de sensibilidad.
- El control de potencia se realiza mediante ICP que cuenta con caja normalizada precintada.
- La instalación cuenta con red de protección en todo el circuito.

## **1.15. Características de las instalaciones**

### **1.15.1. Tensión nominal de la instalación**

La instalación de alumbrado público dispone de un suministro eléctrico de baja tensión formado por una conexión trifásica a una tensión de 400/230 V, frecuencia de 50 Hz y suministrada por “Endesa Distribución Eléctrica S.L.”

### **1.15.2. Sistema de distribución**

La instalación se ha realizado en casi todos sus tramos mediante un tendido aéreo, partiendo de los diferentes Centros de Transformación, donde se ubica la aparamenta de protección y control de la instalación, hasta cada una de los puntos de luz que necesitan energía eléctrica para su correcto funcionamiento.

### **1.15.3. Conductores**

Los conductores utilizados es su mayoría son cables unipolares con conductores de tensión nominal 0,6/1 kV, aislados con materiales poliméricos termoestables (XLPE,



EPR o similar), de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 21123. Están constituidos por diferentes materiales aluminio o cobre, según los casos.

#### **1.15.4. Cuadros eléctricos**

Los cuadros de mando son un conjunto de módulos, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio o metálico, IP55, IK10, con el módulo superior para la centralización de contadores y el inferior para la protección y maniobra

#### **1.15.5. Luminarias a sustituir**

Las lámparas a sustituir son un total de 63 unidades, la sustitución se realizará sobre lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión de 150 w, por luminarias LED de 40 W.

La ubicación de la sustitución de cada lámpara se puede ver con detalle en el plano correspondiente.

#### **1.16. Consideraciones finales**

##### **1.16.1. Auditoría energética**

Existe una auditoría energética, realizada en el año 2.009, titulada “Auditoría Energética: Alumbrado Público del M.I. Ayuntamiento de Valverde” y realizada por el Ingeniero Técnico Industrial, Javier Ávila Brito colegiado Nº 1.202.

En la misma, se pautan alternativas para el ahorro energético del alumbrado público y consideraciones a tener en cuenta.

### **1.16.2. Presupuesto**

El presupuesto de la obra que nos atañe se especificará en su apartado correspondiente de mediciones y presupuesto.

### **1.16.3. Plazo de ejecución de obra**

El plazo de puesta en marcha, contado a partir de las autorizaciones preceptivas y coincidentes con el previsto en el apartado de “Planificación e la Obra” será de 1 mes.

El Ingeniero Técnico Industrial

Javier Ávila Brito

Nº Colegial: 1202

# Cálculos Eléctricos

## Índice

<b>2. Cálculos Eléctricos</b>	<b>21</b>
2.1. Prescripciones técnicas de carácter general	21
2.1.1. Conductores	21
2.1.2. Condiciones especiales de instalación subterránea	21
2.1.3. Coeficientes de simultaneidad	21
2.2. Dimensionado de los conductores de Alumbrado Público	22
2.2.1. Criterio de intensidad máxima admisible	22
2.2.2. Criterio de máxima caída de tensión	22
2.2.2.1. Fórmula conductividad eléctrica	23
2.2.3. Protección general	24
2.2.4. Intensidades de cortocircuito	25
2.3. Exposición de resultados: Alumbrado Público	28

## **2. Cálculos Eléctricos**

### **2.1. Prescripciones técnicas de carácter general**

#### **2.1.1. Conductores**

Se usarán cables de aluminio y unipolares, con aislamiento de XLPE, según se describe en los apartados anteriores.

Las secciones que se utilizarán en cada caso son las que se muestran en las tablas siguientes, sobre los cálculos realizados.

Para saber la intensidad máxima admisible del cable para este tipo de instalación, es decir, instalación subterránea observaremos la tabla 4 del apartado 3 de la ITC-BT-07.

#### **2.1.2. Condiciones especiales de instalación subterránea**

En este caso no existen condiciones especiales, debido a que la temperatura del terreno es de 25°C y encima según el apartado 3.1.2.2.1 de la ITC-BT-07, el factor de corrección es la unidad, por lo tanto no variará la intensidad máxima admisible.

#### **2.1.3. Coeficientes de simultaneidad**

El coeficiente de simultaneidad en este caso es la unidad debido a que se trata de una instalación de alumbrado público que deberá de funcionar en su totalidad cuando se proceda al encendido de la misma.

## 2.2. Dimensionado de los conductores

### 2.2.1. Criterio de intensidad máxima admisible

La corriente del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no deberá superar en ningún momento la corriente máxima admisible asignada a los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. La temperatura máxima de calentamiento es de 70°C para cables con aislamiento termoplástico y de 90°C para cables con aislamiento termoestable. La tabla 1 de la ITC-BT-19 muestra las intensidades máximas admisibles, en amperios, a temperatura ambiente de 40°C.

Para calcular la intensidad de corriente prevista por toma o receptor se pueden utilizar las siguientes fórmulas:

#### 1. Intensidad nominal en servicio trifásico:

$$I_n = P_c / (1.732 \times V_f \times \cos \theta)$$

#### 2. Intensidad nominal en servicio monofásico:

$$I = P_c / (V_f \times \cos \theta)$$

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:

- I Intensidad en Amperios (A)
- P<sub>c</sub> Potencia de cálculo en Watios (W)
- V<sub>f</sub> Tensión simple en Voltios (V)
- V<sub>l</sub> Tensión compuesta en Voltios (V)
- cos θ Factor de potencia

### 2.2.2. Criterio de máxima caída de tensión

Para calcular la sección mínima que garantiza una caída de tensión límite previamente establecida podemos aplicar las fórmulas simplificadas siguientes:

### 1. Caída de tensión en servicio monofásico

$$e = 2 \times I \times [(L \times \cos \theta / k \times S \times n) + (X_u \times L \times \sin \theta / 1000 \times n)]$$

### 2. Caída de tensión en servicio trifásico

$$e = 1.732 \times I \times [(L \times \cos \theta / k \times S \times n) + (X_u \times L \times \sin \theta / 1000 \times n)]$$

Siendo:

- L Longitud de cálculo en Metros (m)
- e Caída de tensión en Voltios (V)
- S Sección del conductor en milímetros cuadrados (mm<sup>2</sup>)
- n Número de conductores por fase
- X<sub>u</sub> Reactancia por unidad de longitud (mΩ/m)
- K Conductividad eléctrica

#### **2.2.2.1. Formula conductividad eléctrica**

A continuación, definiremos el término de la conductividad eléctrica para poder utilizarlo en el cálculo de la máxima caída de tensión del cable, a la hora de tener definida una sección.

La conductividad eléctrica se define por medio de las siguientes fórmulas:

$$K = 1 / \rho$$

$$\rho = \rho(20^\circ\text{C}) \times [1 + \alpha \times (T - 20)]$$

$$T = T_0 + [(T_{\text{max}} - T_0) \times (I / I_{\text{max}})^2]$$

Siendo:

- K Conductividad del conductor a la temperatura T
- ρ Resistividad del conductor a la temperatura T
- ρ(20°C) Resistividad del conductor a 20°C
  - Cu = 0.018
  - Al = 0.029
- α Coeficiente de temperatura
  - Cu = 0.00392
  - Al = 0.00403
- T Temperatura del conductor (°C)

- T0 Temperatura ambiente (°C)  
Cables entubados = 25°C  
Cables a aire = 40°C
- Tmax Temperatura máxima admisible del conductor (°C)  
XLPE, EPR = 90°C  
PVC = 70 °C
- I<sub>max</sub> Intensidad máxima admisible del conductor (°C)

### 2.2.3. Protección general

La situación del cuadro general y sus características queda claramente descrita en su apartado correspondiente en la memoria descriptiva.

Las características del dispositivo de control de potencial también quedan descritas en su apartado correspondiente en la memoria descriptiva.

Para obtener las tablas resumen siguientes se han aplicado lo dispuesto en la ITC-BT-17 y los siguientes cálculos:

#### Sobrecarga

Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:

$$I_{uso} \leq I_n \leq I_z \text{ cable}$$

$$I_{tc} \leq 1.45 \times I_z \text{ cable}$$

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:

- I<sub>uso</sub> Intensidad de uso prevista en el circuito.
- I<sub>n</sub> Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
- I<sub>z</sub> Intensidad admisible del conductor o del cable.
- I<sub>tc</sub> Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.

Otros datos de la tabla son:

- P Calc Potencia calculada.
- Tipo (T) Trifásica, (M) Monofásica.



## Cortocircuito

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito:

$$I_{cu} \geq I_{cc \text{ máx}}$$

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:

- Para  $I_{cc \text{ máx}}$ :  $T_p \text{ CC máx} < T_{\text{cable CC máx}}$
- Para  $I_{cc \text{ mín}}$ :  $T_p \text{ CC mín} < T_{\text{cable CC mín}}$

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:

- $I_{cu}$  Intensidad de corte último del dispositivo.
- $I_{cs}$  Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la  $I_{cc}$  en protecciones instaladas en acometida del circuito.
- $T_p$  Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.
- $T_{\text{cable}}$  Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito.

### **2.2.4. Intensidades de cortocircuito**

Dimensionaremos los conductores a intensidad de cortocircuito prevista según lo dispuesto en la ITC-BT-20 y la norma UNE 20460-4-43. Su cálculo se hará según las normas UNE 21239 ó UNE 21240, según corresponda y la exactitud deseada en los resultados.

En cualquier caso, se cumplirán las siguientes condiciones:

- Las protecciones deberán ser capaces de controlar y despejar las corrientes de cortocircuito mínimas.

- Tendrán un poder de corte suficiente para hacer frente a las corrientes de cortocircuito máximas, debiéndose determinar tanto el poder de corte último como de servicio.
- Tendrán un poder de cierre suficiente para hacer frente a las corrientes de cortocircuito máximas.
- Se deberá comprobar que el calentamiento de los cables y barras no supere la temperatura máxima admisible por la cubierta aislante para la intensidad de cortocircuito.
- Cálculo de los esfuerzos electrodinámicos en los conductores, barras y soportes de barras para que aguanten sin rotura ni deformación los esfuerzos mecánicos debidos a la corriente de cortocircuito.

Las fórmulas y el procedimiento que utilizaremos para el cálculo de las intensidades de cortocircuito es el siguiente:

Entre Fases:

Fase y Neutro:

$$I_{cc} = V_f / ( 2 \times Z_t )$$

$$I_{cc} = V_f / ( 1.732 \times Z_t )$$

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:

- $V_f$  Tensión simple en V
- $V_l$  Tensión compuesta en V
- $Z_t$  Impedancia total en el punto de cortocircuito en  $\Omega$
- $I_{cc}$  Intensidad de cortocircuito en Ka

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito:

$$Z_t = \sqrt{R_t^2 + X_t^2}$$

Siendo:

- $R_t = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ : Resistencia total en el punto de cortocircuito.

- $X_t = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ : Reactancia total en el punto de cortocircuito.

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor.

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición:

$$I^2 \times t \leq C \times \Delta T \times S^2$$

para  $0,01 \leq 0,1$  s, y donde:

- $I$  Intensidad permanente de cortocircuito en A.
- $t$  Tiempo de desconexión en s.
- $C$  Constante que depende del tipo de material.
- $\Delta T$  Sobretemperatura máxima del cable en °C
- $S$  Sección en mm<sup>2</sup>

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio.

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg.

### **2.3. Exposición de resultados: Alumbrado Público**

En este caso, las instalaciones de alumbrado exterior existentes se han realizado con sus proyectos independientes en cada caso y que han seguido su trámite necesario, ante la Consejería de Industria, para poderse conectar al tendido eléctrico.

El tendido eléctrico se encuentra con sus correspondientes protecciones, estando la instalación eléctrica del alumbrado público en perfecto estado.

La instalación eléctrica para el alumbrado público se encuentra dimensionada para alojar lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión de 150 W, en nuestro caso se colocarán luminarias tipo LED con un consumo de 40 W, por lo que es admisible la sustitución sin que para ello se vea afectada la instalación eléctrica interviniente en el alumbrado público.

El Ingeniero Técnico Industrial

Javier Ávila Brito

Nº Colegial: 1202

## Contenido

Portada .....	1
Observaciones preliminares .....	2
Contenido .....	3
Descripción .....	4
Imágenes .....	5
Lista de luminarias .....	6

## Fichas de producto

ROBLAN EUROPA S.A. - ROBLAN-SATT40FB (1x ROBLAN-SATT40FB) .....	7
---	---

## Calle 1 · Alternativa 1

Descripción .....	8
Imágenes .....	9
Resumen (hacia EN 13201:2015) .....	10
Calzada 1 (M4) .....	13
Glosario .....	21

## Lista de luminarias


$\Phi_{total}$ 51930 lm	$P_{total}$ 408.0 W	Rendimiento lumínico 127.3 lm/W
----------------------------	------------------------	------------------------------------

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi$	Rendimiento lumínico
10	ROBLAN EUROPA S.A.	SATT40FB	ROBLAN-SATT40FB	40.8 W	5193 lm	127.3 lm/W

## Ficha de producto

ROBLAN EUROPA S.A. ROBLAN-SATT40FB


Nº de artículo	SATT40FB
P	40.8 W
$\Phi_{\text{Lámpara}}$	5193 lm
$\Phi_{\text{Luminaria}}$	5193 lm
$\eta$	100.00 %
Rendimiento lumínico	127.3 lm/W
CCT	4100 K
CRI	70

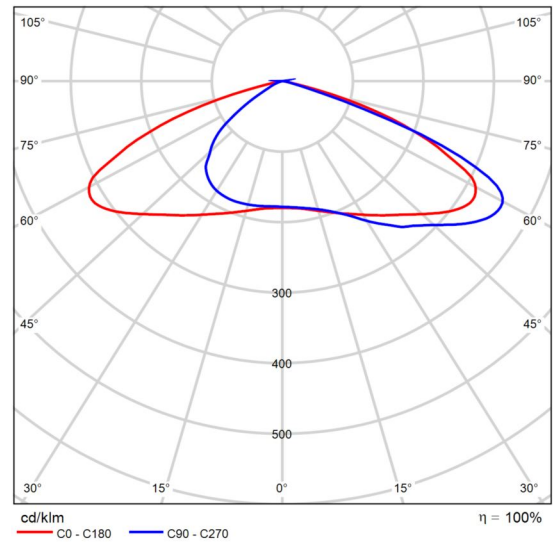

CDL polar

Calle 1 · Alternativa 1


**Resumen (hacia EN 13201:2015)**

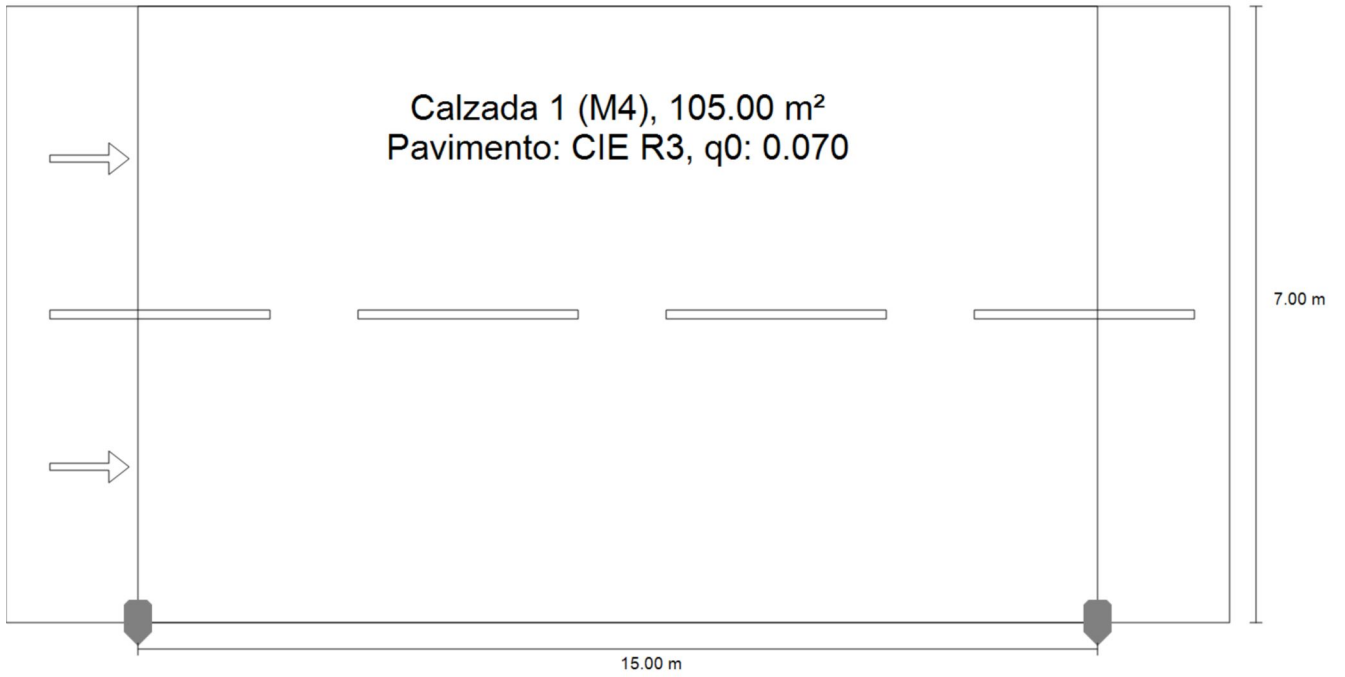



Calle 1 · Alternativa 1


**Resumen (hacia EN 13201:2015)**



Fabricante	ROBLAN EUROPA S.A.	P	40.8 W
Nº de artículo	SATT40FB	$\Phi_{\text{Lámpara}}$	5193 lm
Nombre del artículo	ROBLAN-SATT40FB	$\Phi_{\text{Luminaria}}$	5193 lm
Lámpara	1x ROBLAN-SATT40FB	$\eta$	100.00 %

ROBLAN-SATT40FB (unilateral abajo)

Distancia entre mástiles	15.000 m
(1) Altura de punto de luz	8.000 m
(2) Saliente del punto de luz	0.000 m
(3) Inclinación del brazo	0.0°
(4) Longitud del brazo	0.000 m
Horas de trabajo anuales	4000 h: 100.0 %, 40.8 W
Consumo	2733.6 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Intensidad lumínica máx	≥ 70°: 297 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).	≥ 80°: 11.5 cd/klm ≥ 90°: 0.00 cd/klm
Clase de potencia lumínica	G*6
Los valores de intensidad lumínica en [cd/klm] para el cálculo de la clase de potencia lumínica se refieren al flujo luminoso de luminaria conforme a EN 13201:2015.	

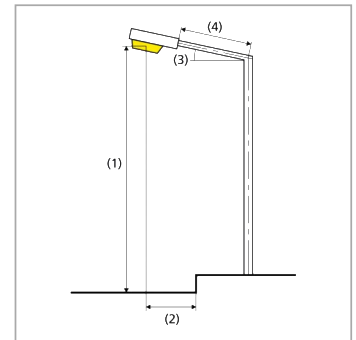

Calle 1 · Alternativa 1

## Resumen (hacia EN 13201:2015)

Clase de índice de deslumbramiento D.6

### Resultados para campos de evaluación

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación
Calzada 1 (M4)	$L_m$	0.78 cd/m <sup>2</sup>	≥ 0.75 cd/m <sup>2</sup>	✓
	$U_o$	0.61	≥ 0.40	✓
	$U_l$	0.88	≥ 0.60	✓
	TI	4 %	≤ 15 %	✓
	$R_{EI}$	0.74	≥ 0.30	✓

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.

### Resultados para indicadores de eficiencia energética

	Tamaño	Calculado	Consumo
Calle 1	$D_p$	0.032 W/lx*m <sup>2</sup>	-
ROBLAN-SATT40FB (unilateral abajo)	$D_e$	1.6 kWh/m <sup>2</sup> año	163.2 kWh/año

Calle 1 · Alternativa 1


**Calzada 1 (M4)**

Resultados para campo de evaluación


	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación
Calzada 1 (M4)	$L_m$	0.78 cd/m <sup>2</sup>	≥ 0.75 cd/m <sup>2</sup>	✓
	$U_o$	0.61	≥ 0.40	✓
	$U_l$	0.88	≥ 0.60	✓
	TI	4 %	≤ 15 %	✓
	$R_{Et}$	0.74	≥ 0.30	✓

Resultados para observador

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación
Observador 1 Posición: -60.000 m, 1.750 m, 1.500 m	$L_m$	0.78 cd/m <sup>2</sup>	≥ 0.75 cd/m <sup>2</sup>	✓
	$U_o$	0.62	≥ 0.40	✓
	$U_l$	0.90	≥ 0.60	✓
	TI	4 %	≤ 15 %	✓
Observador 2 Posición: -60.000 m, 5.250 m, 1.500 m	$L_m$	0.77 cd/m <sup>2</sup>	≥ 0.75 cd/m <sup>2</sup>	✓
	$U_o$	0.61	≥ 0.40	✓
	$U_l$	0.88	≥ 0.60	✓
	TI	3 %	≤ 15 %	✓

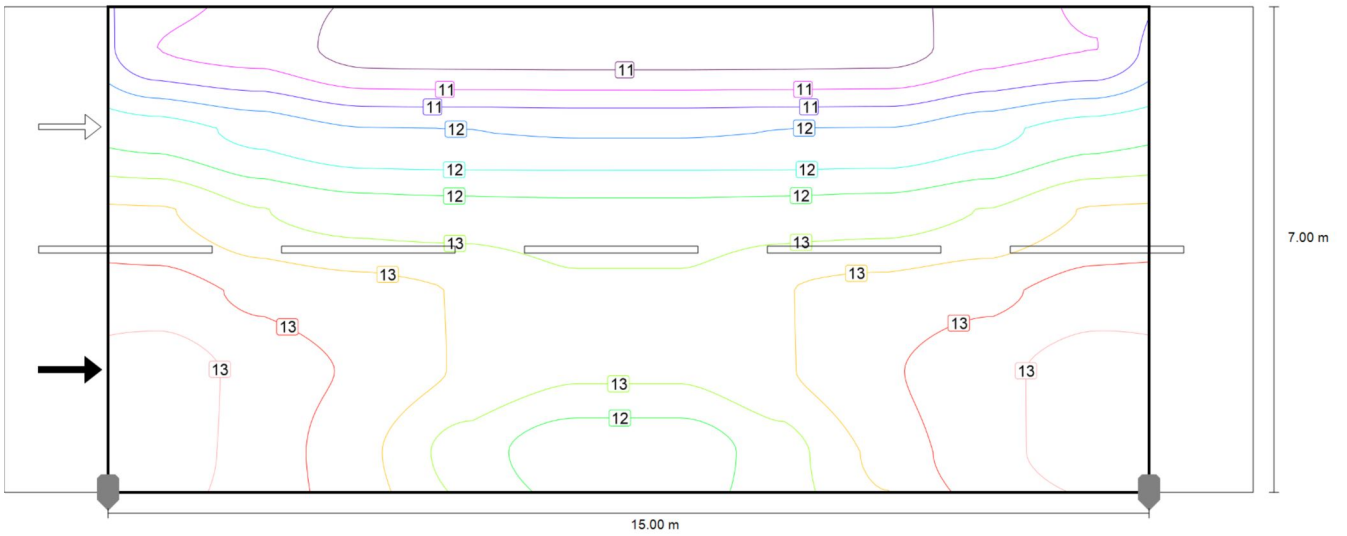

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

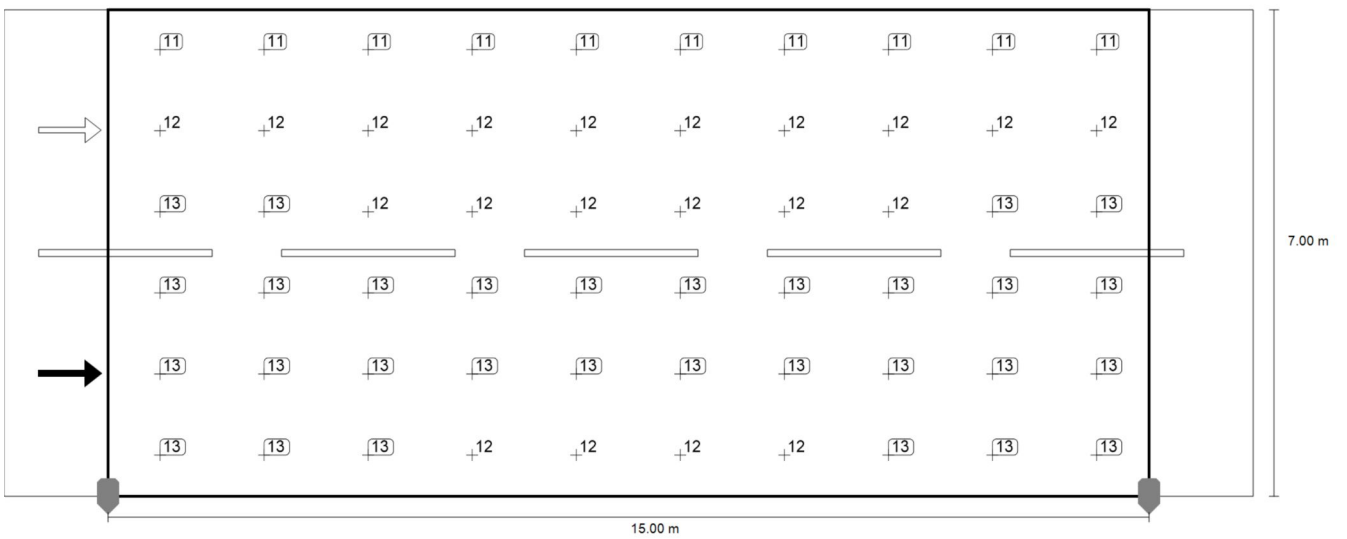


Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)


m	0.750	2.250	3.750	5.250	6.750	8.250	9.750	11.250	12.750	14.250
6.417	11.18	11.08	10.80	10.79	10.78	10.78	10.79	10.80	11.08	11.18
5.250	12.14	11.91	11.73	11.72	11.70	11.70	11.72	11.73	11.91	12.14
4.083	12.82	12.54	12.40	12.37	12.33	12.33	12.37	12.40	12.54	12.82
2.917	13.20	13.01	12.89	12.79	12.58	12.58	12.79	12.89	13.01	13.20
1.750	13.47	13.26	13.03	12.77	12.57	12.57	12.77	13.03	13.26	13.47
0.583	13.46	13.25	12.87	12.41	12.08	12.08	12.41	12.87	13.25	13.46

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

	$E_m$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal	12.3 lx	10.8 lx	13.5 lx	0.874	0.800

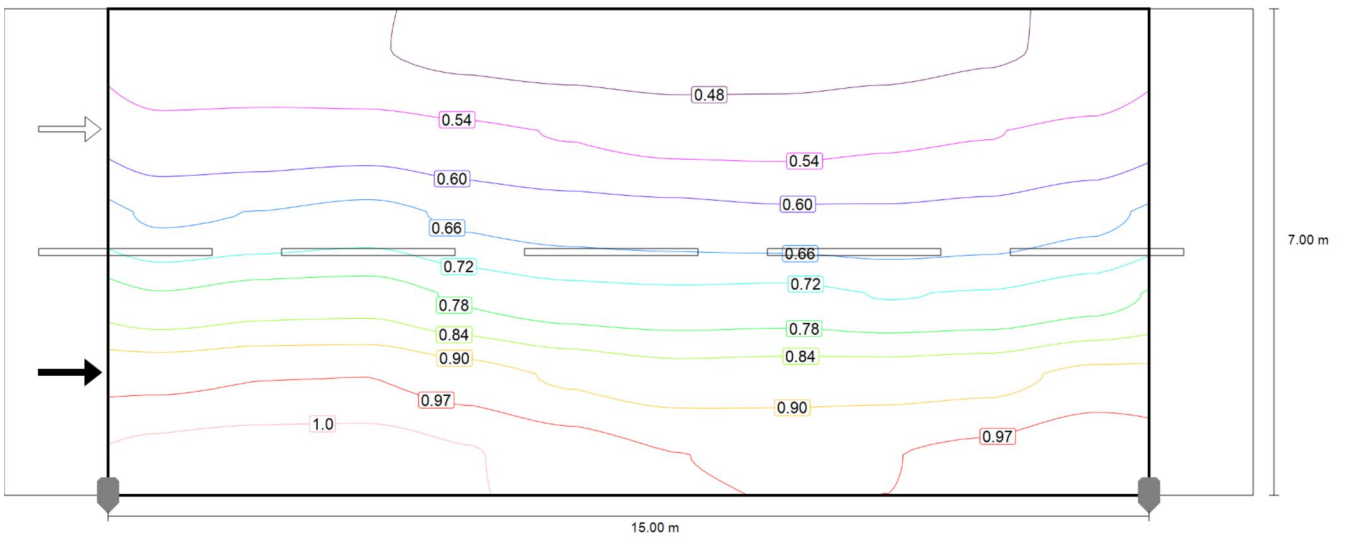

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m<sup>2</sup>] (Líneas Isolux)

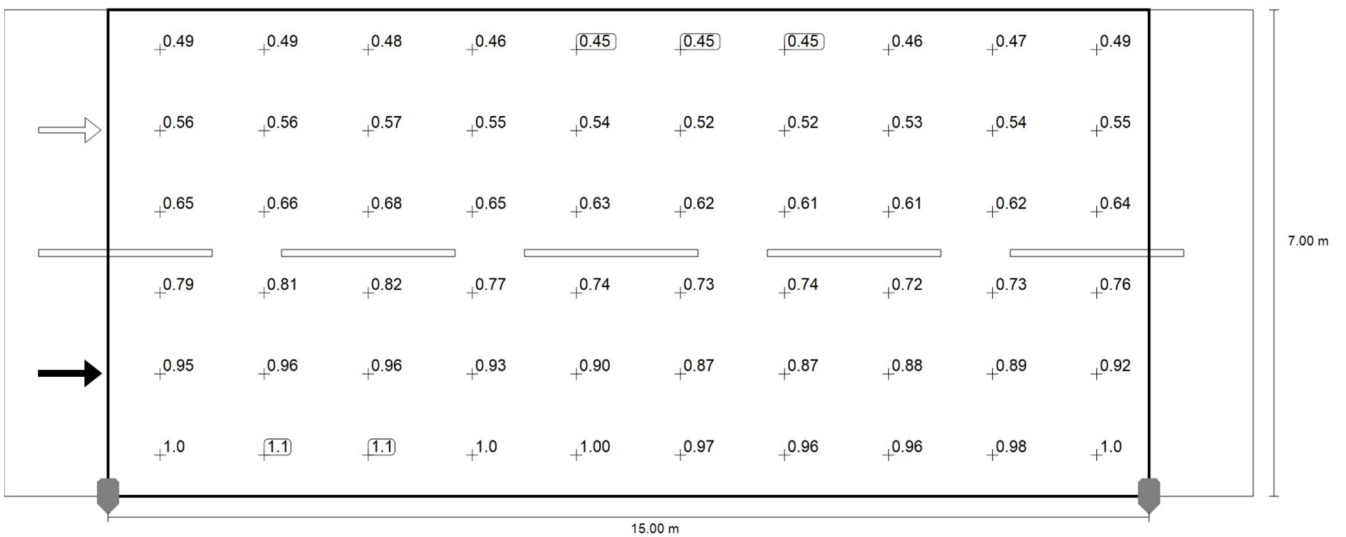


Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m<sup>2</sup>] (Sistema de valores)


m	0.750	2.250	3.750	5.250	6.750	8.250	9.750	11.250	12.750	14.250
6.417	0.49	0.49	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.47	0.49
5.250	0.56	0.56	0.57	0.55	0.54	0.52	0.52	0.53	0.54	0.55
4.083	0.65	0.66	0.68	0.65	0.63	0.62	0.61	0.61	0.62	0.64
2.917	0.79	0.81	0.82	0.77	0.74	0.73	0.74	0.72	0.73	0.76
1.750	0.95	0.96	0.96	0.93	0.90	0.87	0.87	0.88	0.89	0.92
0.583	1.04	1.05	1.06	1.03	1.00	0.97	0.96	0.96	0.98	1.02

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m<sup>2</sup>] (Tabla de valores)

	L <sub>m</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>
Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca	0.72 cd/m <sup>2</sup>	0.45 cd/m <sup>2</sup>	1.06 cd/m <sup>2</sup>	0.620	0.423

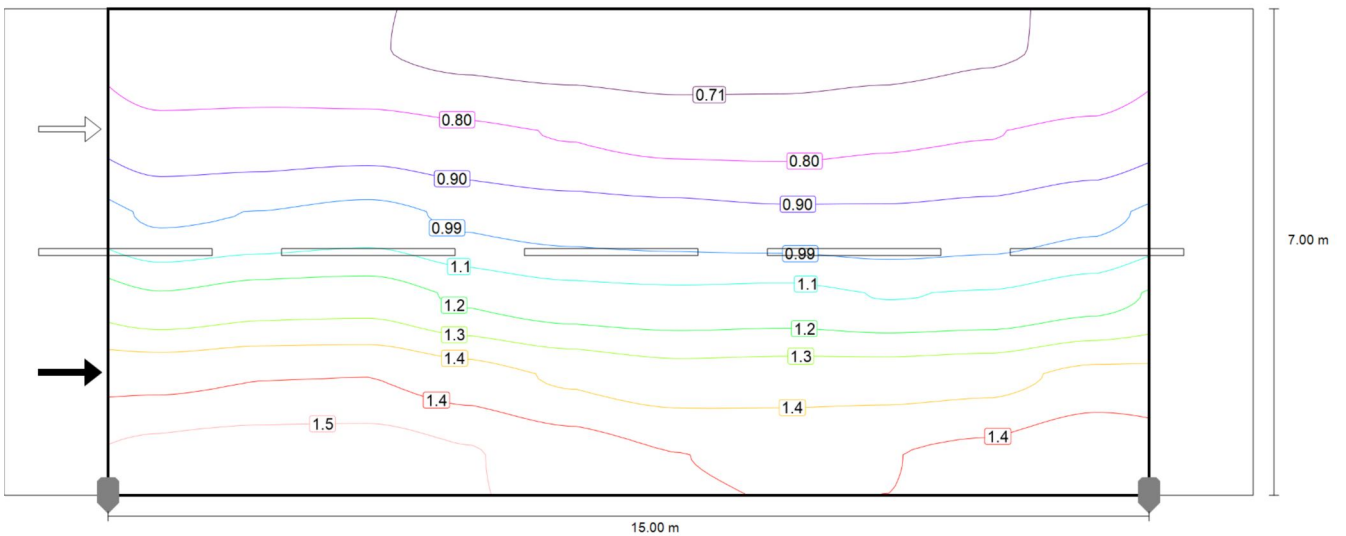

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m<sup>2</sup>] (Líneas Isolux)

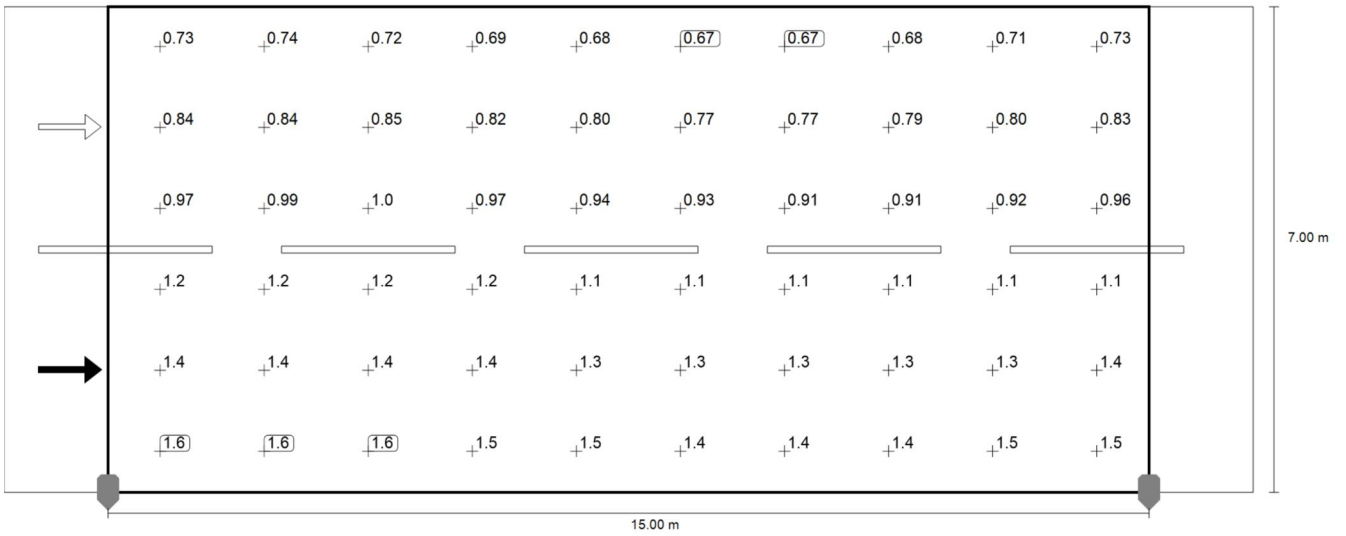


Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m<sup>2</sup>] (Sistema de valores)


m	0.750	2.250	3.750	5.250	6.750	8.250	9.750	11.250	12.750	14.250
6.417	0.73	0.74	0.72	0.69	0.68	0.67	0.67	0.68	0.71	0.73
5.250	0.84	0.84	0.85	0.82	0.80	0.77	0.77	0.79	0.80	0.83
4.083	0.97	0.99	1.02	0.97	0.94	0.93	0.91	0.91	0.92	0.96
2.917	1.17	1.21	1.22	1.15	1.11	1.10	1.10	1.07	1.08	1.13
1.750	1.42	1.44	1.44	1.39	1.34	1.30	1.30	1.31	1.32	1.38
0.583	1.56	1.57	1.58	1.54	1.49	1.44	1.43	1.44	1.46	1.52

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m<sup>2</sup>] (Tabla de valores)

	L <sub>m</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>
Observador 1: Luminancia para una instalación nueva	1.08 cd/m <sup>2</sup>	0.67 cd/m <sup>2</sup>	1.58 cd/m <sup>2</sup>	0.620	0.423

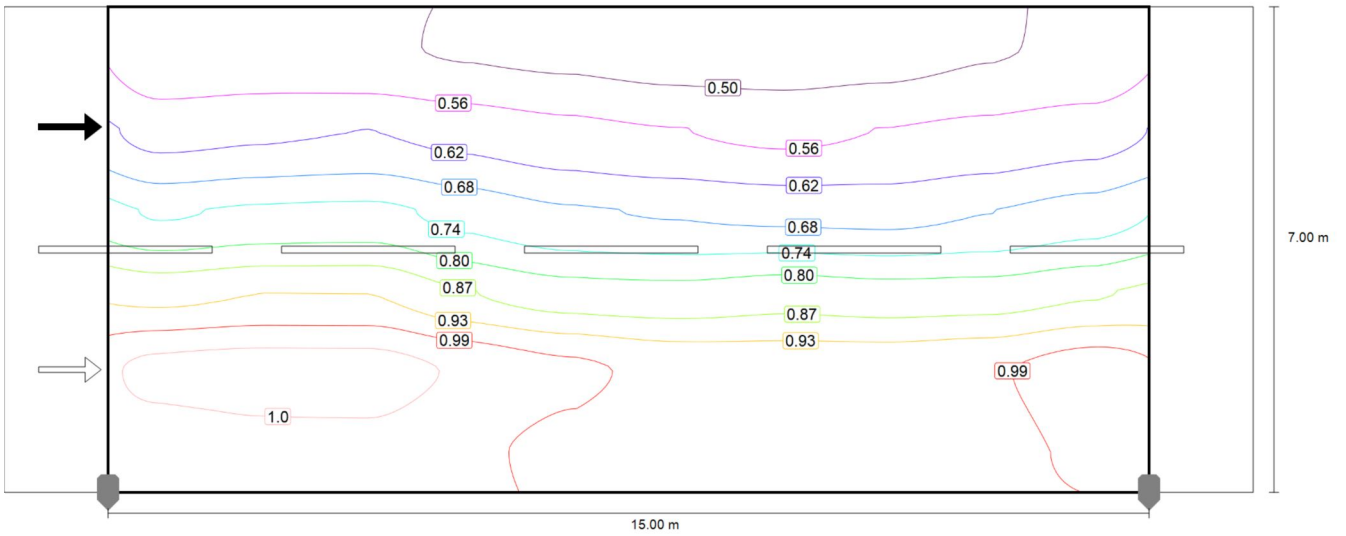

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m<sup>2</sup>] (Líneas Isolux)

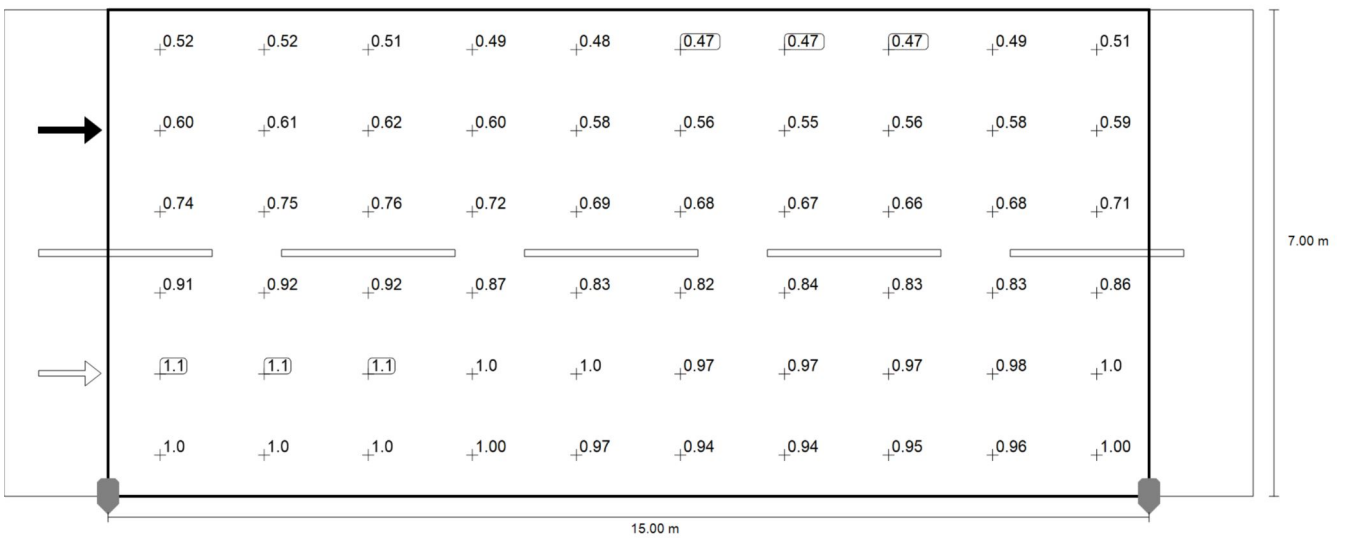


Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m<sup>2</sup>] (Sistema de valores)

m	0.750	2.250	3.750	5.250	6.750	8.250	9.750	11.250	12.750	14.250
6.417	0.52	0.52	0.51	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.51
5.250	0.60	0.61	0.62	0.60	0.58	0.56	0.55	0.56	0.58	0.59
4.083	0.74	0.75	0.76	0.72	0.69	0.68	0.67	0.66	0.68	0.71
2.917	0.91	0.92	0.92	0.87	0.83	0.82	0.84	0.83	0.83	0.86
1.750	1.07	1.08	1.08	1.04	1.00	0.97	0.97	0.97	0.98	1.02
0.583	1.01	1.02	1.03	1.00	0.97	0.94	0.94	0.95	0.96	1.00


Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m<sup>2</sup>] (Tabla de valores)



	$L_m$	$L_{min}$	$L_{max}$	$g_1$	$g_2$
Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca	0.77 cd/m <sup>2</sup>	0.47 cd/m <sup>2</sup>	1.08 cd/m <sup>2</sup>	0.606	0.436

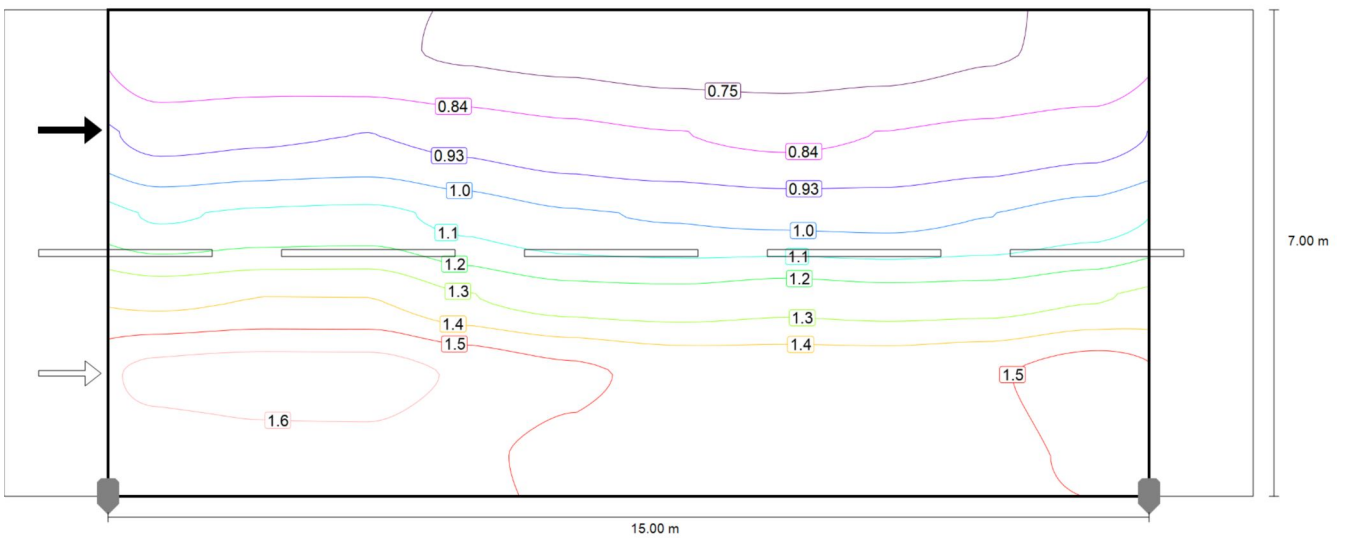

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m<sup>2</sup>] (Líneas Isolux)

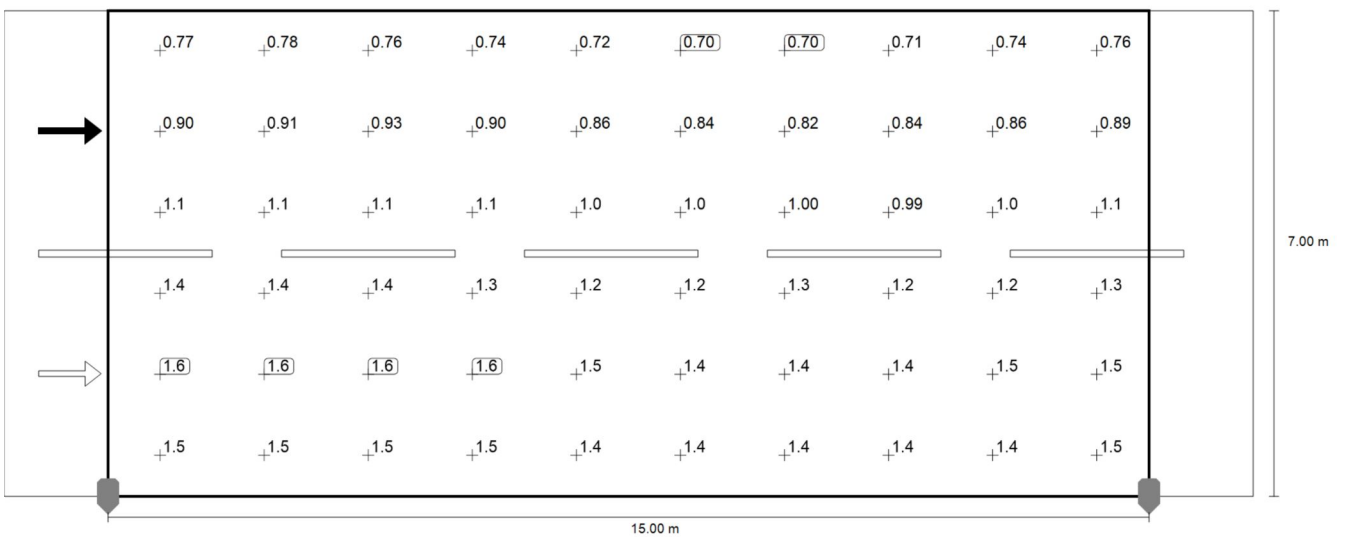

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m<sup>2</sup>] (Sistema de valores)

m	0.750	2.250	3.750	5.250	6.750	8.250	9.750	11.250	12.750	14.250
6.417	0.77	0.78	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	0.71	0.74	0.76
5.250	0.90	0.91	0.93	0.90	0.86	0.84	0.82	0.84	0.86	0.89
4.083	1.10	1.12	1.13	1.08	1.03	1.01	1.00	0.99	1.02	1.06
2.917	1.35	1.38	1.38	1.29	1.24	1.23	1.25	1.23	1.24	1.28
1.750	1.59	1.61	1.61	1.55	1.49	1.45	1.44	1.44	1.46	1.52
0.583	1.51	1.53	1.53	1.49	1.45	1.41	1.40	1.41	1.44	1.49

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m<sup>2</sup>] (Tabla de valores)

	L <sub>m</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>
Observador 2: Luminancia para una instalación nueva	1.16 cd/m <sup>2</sup>	0.70 cd/m <sup>2</sup>	1.61 cd/m <sup>2</sup>	0.606	0.436

## Glosario

### A

A	Símbolo para una superficie en la geometría
Altura interior del local	Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del techo (para un local en su estado terminado).

### Á

Área circundante	El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura que el área de la tarea visual.
Área de fondo	El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.
Área de la tarea visual	El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

### C

CCT	<p>(ingl. correlated colour temperature)</p> <p>Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".</p> <p>Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN 12464-1:</p> <p>Color de luz - temperatura de color [K] blanco cálido (ww) &lt; 3.300 K blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K blanco luz diurna (tw) &gt; 5.300 K</p>
Cociente de luz diurna	<p>Relación entre la iluminancia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio exterior bajo cielo abierto.</p> <p>Símbolo: D (ingl. daylight factor) Unidad: %</p>

## Glosario

CRI	<p>(ingl. colour rendering index) Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.</p> <p>El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).</p>
D	
Densidad lumínica	<p>Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.</p> <p>Unidad: Candela por metro cuadrado Abreviatura: cd/m<sup>2</sup> Símbolo: L</p>
E	
Eta ( $\eta$ )	<p>(ingl. light output ratio) El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria instalada.</p> <p>Unidad: %</p>
F	
Factor de degradación	Véase MF
Flujo luminoso	<p>Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total. El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de luminaria.</p> <p>Unidad: Lumen Abreviatura: lm Símbolo: <math>\Phi</math></p>

## Glosario

### G

g1	Con frecuencia también $U_0$ (ingl. overall uniformity) Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de $E_{min}$ y $E_{max}$ y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en lugares de trabajo.
g2	Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente entre $E_{min}$ y $E_{max}$ y por lo general es relevante solo como evidencia de iluminación de emergencia según EN 1838.
Grado de reflexión	El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

### I

Iluminancia, adaptativa	Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.
Iluminancia, horizontal	Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general con las letras $E_h$ .
Iluminancia, perpendicular	Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.
Iluminancia, vertical	Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las letras $E_v$ .
Intensidad lumínica	Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La intensidad lumínica es el flujo luminoso $\Phi$ , entregado en un ángulo determinado $\Omega$ del espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una unidad básica SI.  Unidad: Candela Abreviatura: cd Símbolo: I

## Glosario

### Intensidad lumínica

Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el tamaño de esta superficie ( $\text{lm}/\text{m}^2 = \text{lx}$ ). La iluminancia no está vinculada a una superficie de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.

Unidad: Lux  
 Abreviatura: lx  
 Símbolo: E

### L

#### LENI

(ingl. lighting energy numeric indicator)  
 Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193

Unidad: kWh/m<sup>2</sup> año

#### LLMF

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005  
 Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo luminoso).

#### LMF

(ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005  
 Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

#### LSF

(ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005  
 Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).

## Glosario

### M

#### MF

(ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el fallo de fuentes de luz.

El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula  $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$ .

---

### O

#### Observador UGR

Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posición y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador típico (posición y altura de los ojos del usuario).

---

### P

#### P

(ingl. power)

Consumo de potencia eléctrica

Unidad: Vatio

Abreviatura: W

---

#### Plano útil

Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

---

### R

#### Rendimiento lumínico

Relación entre la potencia luminosa emitida  $\Phi$  [lm] y la potencia eléctrica consumida P [W] Unidad: lm/W.

Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control (rendimiento lumínico del sistema) y para la luminaria completa (rendimiento lumínico de luminaria).

---

## Glosario

RMF

(ingl. room surface maintenance factor)/según CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

---

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna

Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.

U

UGR (max)

(ingl. unified glare rating)

Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.

Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos lugares de trabajo en espacios interiores.

---

Z

Zona marginal

Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.



# LED SATTGO "Made to Measure"



URBANO | VIAL | PARQUES | PARKING | CIUDAD

URBAN | ROAD | PARKS | PARKING | CITY

El alumbrado de carreteras y vías por medio de sistemas eficientes y de bajo consumo se ha convertido en una prioridad para ayuntamientos e instituciones públicas. Esto ocurre no solo por el interés de reducir el consumo eléctrico y, por tanto, la factura de dichos servicios, sino también por evitar la contaminación lumínica que afecta a diferentes especies de animales, es una prioridad para los gobiernos y la sociedad en general. Para lograrlo, Roblan pone en el mercado una nueva gama de luminarias viales y urbanas con tecnología LED fabricadas a medida en España

MÓDULO +  
LUMINARIA  
(Hecho a Medida)


MODULE + FIXTURE  
(Made to Measure)

✓ Módulos hechos en España a medida y con requerimientos de cada cliente/proyecto.

En esta opción los módulos vienen integrados dentro de nuestra luminaria SATT.

✓ Custom made modules in Spain with the requirements of each client / project.

In this option the modules are integrated in our SATT fixture.

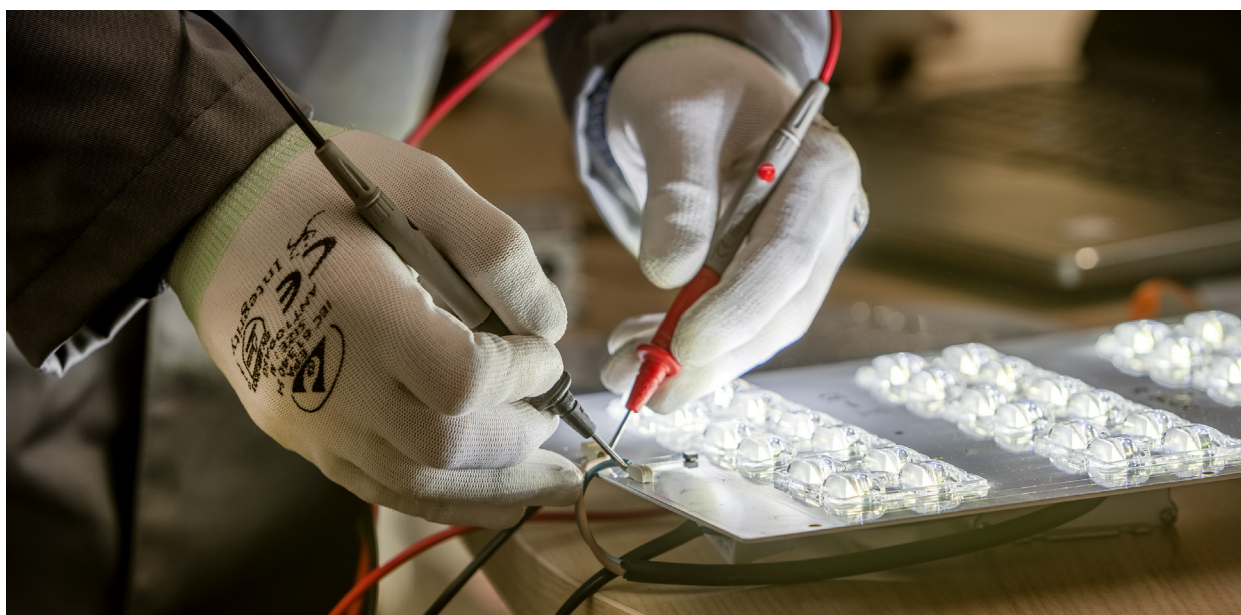

\* No todas las luminarias vienen con esta característica. Revisar las opciones y variantes.  
Not all luminaires come with these properties. Please review the options and product variants.

## SA041G30-11-16AF-0M0N-05VI



### Características Generales Luminaria. General Characteristics Luminaire

Protección IP Carcasa. Fixture Protection (IP)	IP66 Uso Exterior. Outdoor use
Grado de Protección IK. IK Protection Level	10

### Información Eléctrica . Electrical Information

Clase de Aislamiento IEC Protection Class	I
Frecuencia. Frequency	50/60
Voltaje. Voltage	90-305 V
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0,90
Marca óptica. Optic Brand	LEDIL
Vatios.Watts	41W
Tolerancia de consumo de energía Power consumption tolerance	+/- 4%

\*Vatajes alternativos según requerimiento  
Alternative wattage required in project

### Información Lumínica Luminaria. Luminaire Light Technical Information

Tolerancia de flujo lumínico Light flux tolerance	+/-10%
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥70
Color Luz. Light Color	3000K,
Ángulo Apertura. Beam Angle	2X2 T2 + AT Óptica por defecto. Default optic
Total Flujo Luminoso. Total Luminous Flux (lm)	4997 Lm
Flujo Luminoso Inicial Initial Luminous Flux (lm)	5431 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	121 Lm/W

### Fuente de Alimentación. Power Source

#### Opciones de fuente de Al. Power Source Options Type:

Inventronics EUC/EBS (20-60W),  
EUK/EUG/LUD/EBS/EUD(70W-200W)

Meanwell (20-80W) XLG

\*Marca y modelo de driver según stock y requerimientos de proyecto  
Make and model of driver according to stock and project requirements

1- Básico único nivel. Basic One Level Program

### Protección Sobretensiones de 6-10Kv. 6-10Kv Surge Protection\*

\*Protección de 10Kv en todos los drivers menos:  
Driver 20W-60W Básico=6Kv  
Driver 20W-60W Regulable 1-10=6Kv

10Kv Protection on all drivers except for:  
20W-60W Basic driver=6Kv  
20W-60W Dimmable 1-10 Driver=6Kv

Protección de Sobretensión adicional hasta 15KV/20A  
Up to 15Kv/20A Extra Surge Protection

### Vida Útil Luminaria. Luminaire Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	100.000h
L70	@25° 100000
(de acuerdo con. in accordance with IES LM TM 21)	

### LED Chip

Marca chip LED. LED chip Brand CREE XPG3/S4

Opciones LEDs/módulo. LEDs/module Options 16

### Información Material Luminaria SATT SATT Fixture Material Information

Info. Vidrio. Glass Info	4mm vidiro templado. 4mm toughened glass
Base. Base	Aluminio con Recubrimiento Antiestático.Aluminum with Static Dissipative Coating
RAL	9006
Protección Anticorrosión. Anticorrosion Protection	

### Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty 5 años. years\*


\*Consulte nuestras condiciones de Garantía.  
Check our Warranty conditions

### Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) Operational Temperature Range	-30~45
Rango de Humedad (Uso) Operational Humidity Range	10%~90% (-30°~40°)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

Otras Especificaciones Other Specifications

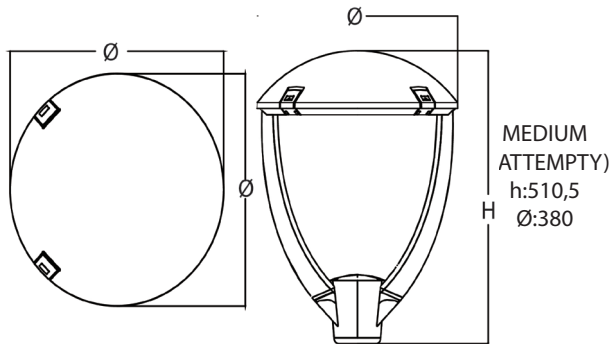

Opciones:

- Convertidores de CASAMBI a Dali o regualción 0-10
- Fotocélula

Options:

- Converter from CASAMBI to DALI or 0-10 dimming
- Photocell



En caso de rotura. In case of breakage: [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2020-05-20 07:48:42 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2020-05-20 07:48:42 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Instalación. Installation

Parte superior de poste  
/ Parte lateral de poste  
(brazo lateral)

Montaje en Poste  
Post top mounting

Soporte de pared

# **Planificación de la Obra**

## Índice

<b>3. Planificación de la Obra</b>	<b>31</b>
3.1. Suministros	31
3.2. Instalación de lámparas	31
3.3. Pruebas	32

### 3. Planificación de la Obra

#### 3.1. Suministros

Todos los suministros necesarios para la realización del proyecto que nos percate redactar, será lo primero que deberemos de adquirir y sus características deben ser iguales a las indicadas en el proyecto o de similares características, en caso contrario se deberá de tener en cuenta lo dictaminado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

En todo caso, las lámparas tendrán el visto bueno del Director de Obra y de la corporación local antes de su colocación.

Todos los suministros deberán de ser de buena calidad y estar homologados, y con garantía mínima de dos años.

Los suministros que se deberá de adquirir son las lámparas con tecnología LED.

Las luminarias a instalar serán de las siguientes características:

- Bajo Consumo  $\leq 41$  W
- Alta Luminosidad  $\geq 4.900$  lúmenes
- Larga vida  $> 50.000$  horas
- Diseño robusto Resistente a golpes y vibraciones
- Haz lumínico Bajo calor generado, rápida disipación del calor
- Fácil instalación Fácil de instalar en cualquier tipo de farola
- Ahorro Reduce mano de obra y costes de mantenimiento
- Alta eficiencia Power Factor  $> 90$  %, THD  $< 9$
- Temperatura Color Inferior o igual a los  $3.000$  °K

#### 3.2. Instalación de luminarias

Se procederá a la instalación de las luminarias nuevas, para ello deberemos de desechar la que se retire, haciéndole entrega de las mismas a la corporación local y colocar en su lugar la lámpara nueva con tecnología LED.

### **3.3. Pruebas**

Se realizarán las pruebas pertinentes a la reglamentación vigente de la Empresa Suministradora Unelco Endesa S.L.U., para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones, para su posterior puesta en funcionamiento.

Se estima que la duración total de trabajo sea de 1 mes, del cual 2 operarios cualificados serán los encargados de llevarlo a cabo.

El Ingeniero Técnico Industrial

Javier Ávila Brito

Nº Colegial: 1202

# Planos




## Índice

- Nº 1 Plano de situación
- Nº 2 Plano de distribución luminarias I


El Ingeniero Técnico Industrial

Javier Ávila Brito

Nº Colegial: 1202

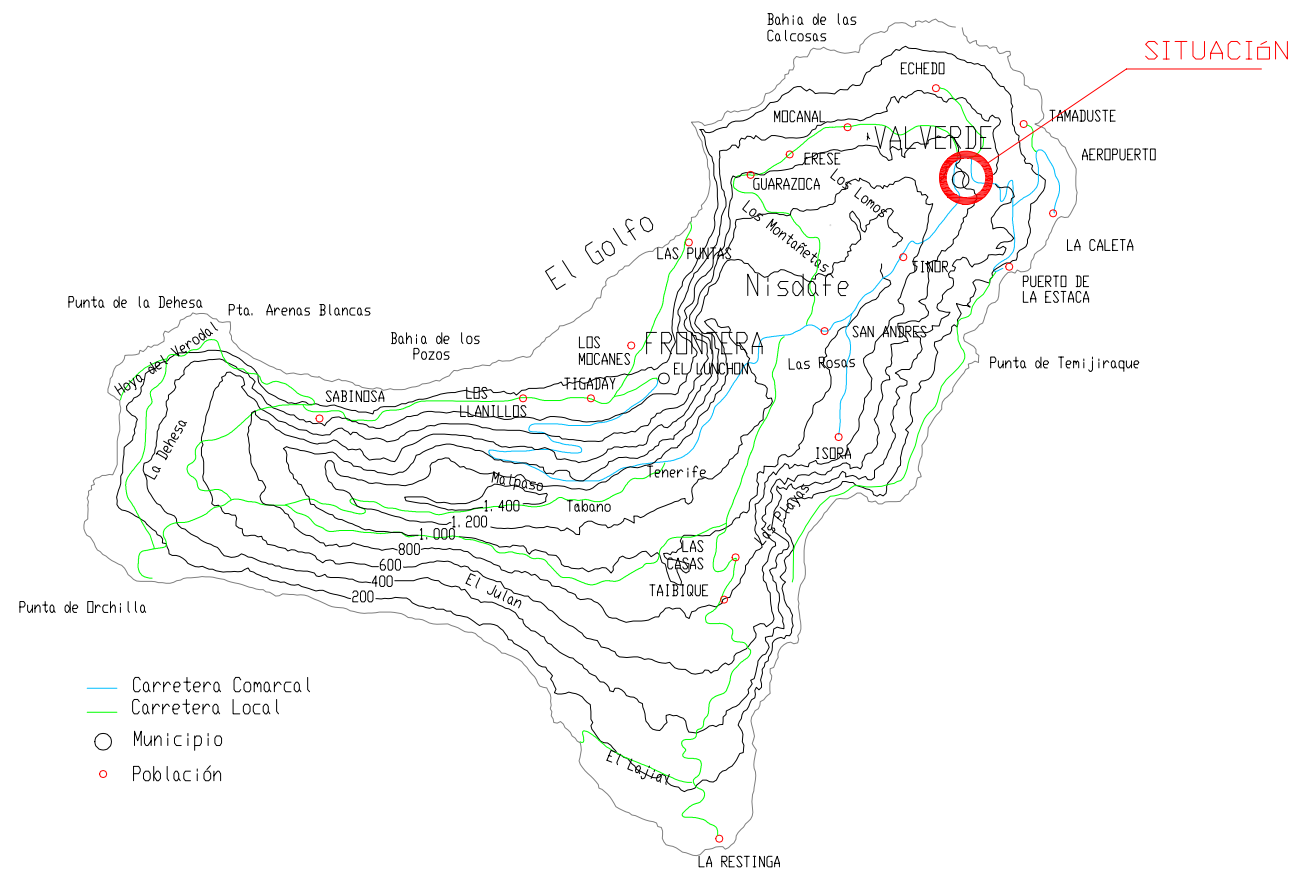


<p>Ingeniero Técnico Industrial</p>  <p><b>Javier Ávila Brito</b> Colegiado N° 1202</p>	<p>Proyecto: <b>Sustitución de Luminarias por Tecnología LED XXVIII Fase La Cuesta T.M. Valverde</b></p>	
<p>Dibujado: <b>Javier Ávila Brito</b></p>	<p>Promotor: <b>M.I. Ayuntamiento Valverde</b></p>	
<p>Fecha: <b>Febrero 2.021</b></p>	<p>Situación: <b>Valverde - T.M. Valverde</b></p>	
<p>Escala:</p>	<p>Plano: <b>Plano Situación</b></p>	<p>Nº Plano <b>1</b></p>

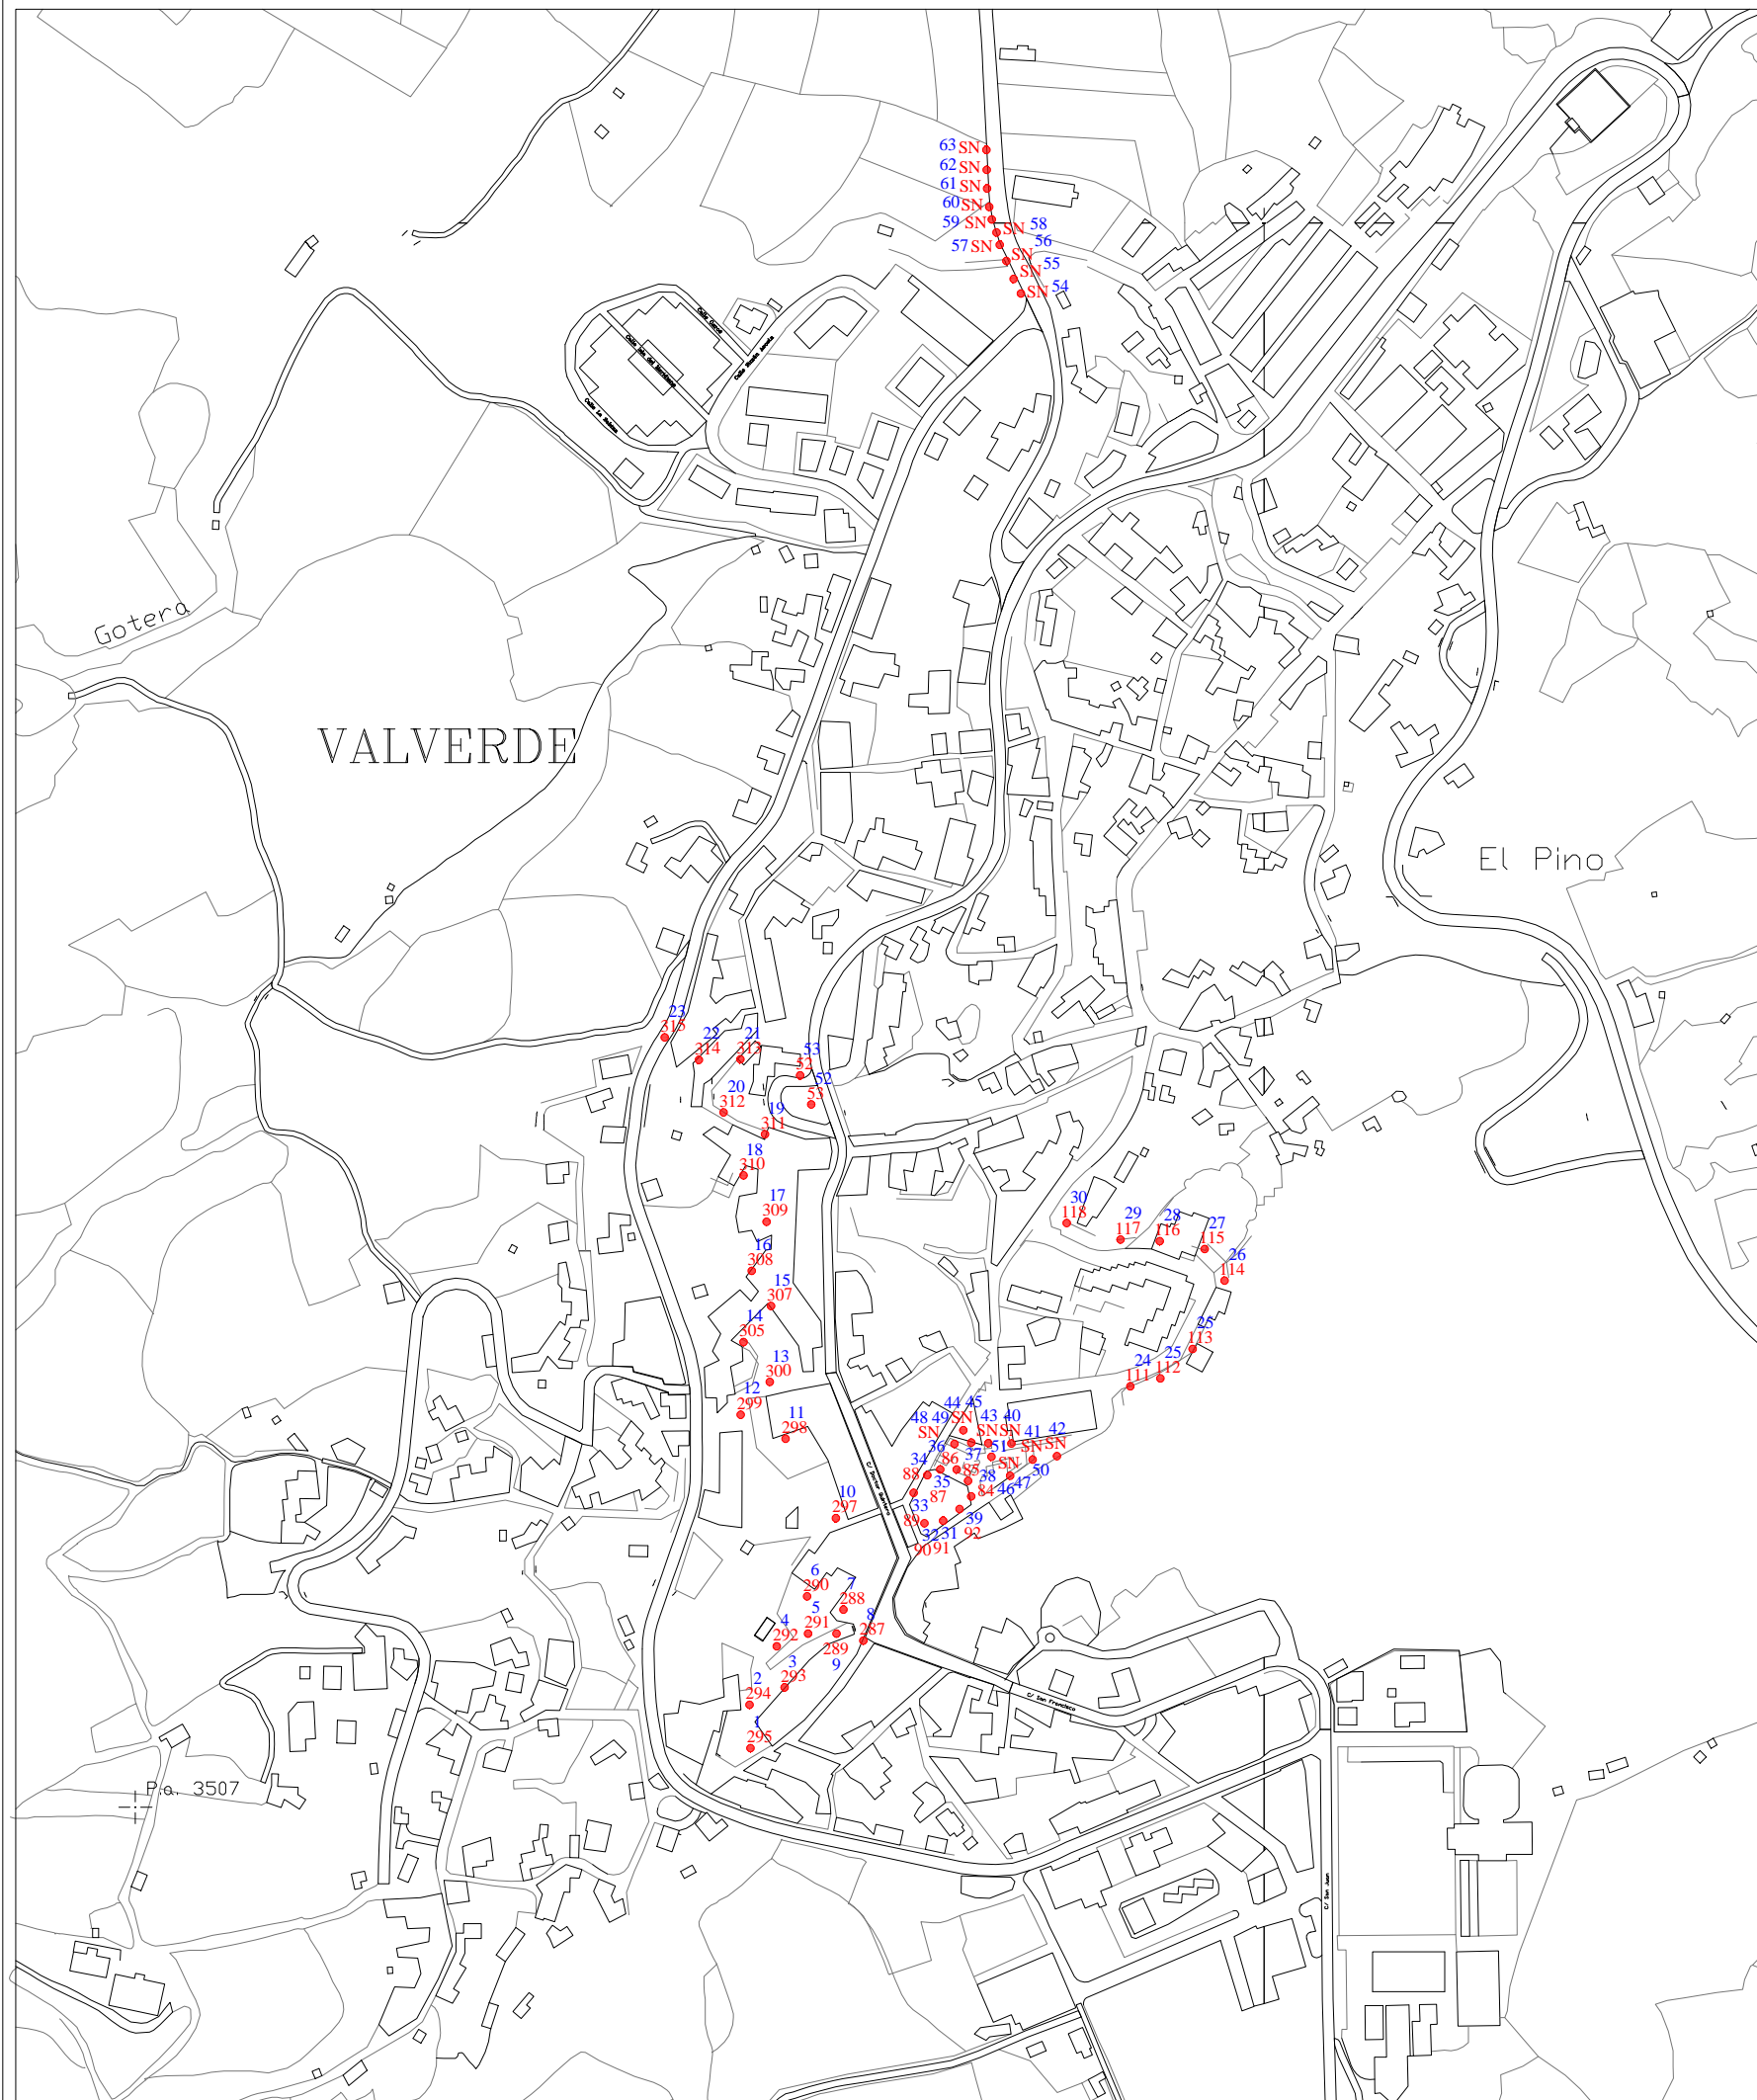

**Leyenda**

- Luminaria
- N Número identificativo
- N Número de cuantificación

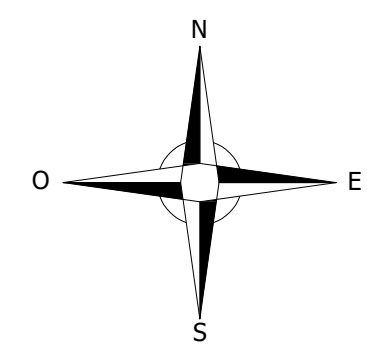

Ingeniero Técnico Industrial

*Javier*

**Javier Ávila Brito**  
Colegiado N° 1202

Dibujado:  
**Javier Ávila Brito**

Fecha:  
**Febrero 2021**

Escala:

Proyecto:  
**Sustitución de Luminarias por Tecnología LED XXVIII Fase La Cuesta T.M. Valverde**

Promotor:  
**M.I. Ayuntamiento Valverde**

Situación:  
**Valverde - T.M. Valverde**

Plano:  
**Distribución Luminarias**

N° Plano

**2**

# **Pliego de Condiciones**

## Índice

<b>5. Pliego de Condiciones</b>	<b>37</b>
5.1. Pliego de condiciones de índole facultativo	37
5.1.1. Objeto de este pliego	37
5.1.2. Documentos que definen las obras	37
5.1.3. Obligaciones y derechos del contratista	37
5.1.4. Recepción de las instalaciones	38
5.1.5. Facultades de la dirección de ejecución.	39
5.2. Pliego de condiciones de índole legal	40
5.2.1. Condiciones de índole legal	40
5.3. Pliego de condiciones de índole técnica (Alumbrado Público)	41
5.3.1. Objeto y campo de aplicación	41
5.3.2. Ejecución de los trabajos	42
5.3.2.1. Materiales	42
5.3.2.2. Ejecución	50
5.3.2.3. Conducciones subterráneas – Zanjas	50
5.3.2.3.1. Cimentación de báculos y columnas	52
5.3.2.4. Conducciones aéreas	58
5.3.2.5. Trabajos comunes	58
5.5. Pliego de condiciones de índole económica	64
5.5.1. Base fundamental	64
5.5.2. Garantía de cumplimiento y fianza	64
5.5.3. Precios y revisiones	65
5.5.4. Valoración y abono de los trabajos	65

## **5. Pliego de Condiciones**

### **5.1. Pliego de condiciones de índole facultativo**

#### **5.1.1. Objeto de este pliego**

Es objeto de este pliego definir las condiciones generales que han de regir en las obras del proyecto que nos percata definir.

#### **5.1.2. Documentos que definen las obras**

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:

- Memoria Descriptiva
- Cálculos Eléctricos
- Instalaciones de Alumbrado Público
- Instalaciones Subterráneas de Baja Tensión
- Planificación de Obra
- Planos
- Pliego de Condiciones
- Mediciones y Presupuesto
- Estudio Básico de Seguridad y Salud

#### **5.1.3. Obligaciones y derechos del contratista**

El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir de forma estricta todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero Técnico.

Si a juicio del Ingeniero Técnico hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces fuese necesario, hasta que merezca aprobación, no teniendo, por esta causa, derecho a percibir indemnización de ningún género después de la recuperación provisional.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes del Ingeniero Técnico Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo o ante la

Propiedad. Si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden teórico o facultativo del Ingeniero Técnico no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad si lo estima oportuno mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero Técnico el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las multas a que diera lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna.

Será de cuenta el Contratista los seguros, cargas sociales, etc., a que obliga la legislación vigente, haciéndose responsable del no cumplimiento de estas disposiciones.

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista queda obligado a someter toda clase de verificaciones que se soliciten por el Ingeniero Técnico, tales como desmontajes, ensayos, etc.

#### **5.1.4. Recepción de las instalaciones**

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según corresponda.

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía.

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

#### **5.1.5. Facultades de la dirección de ejecución.**

Además de la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la Dirección Facultativa, es misión específica suya, la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realizan y ello e incluso con autoridad técnica legal completa en todo lo previsto específicamente en el Pliego de Condiciones, sobre las que para la ejecución de las instalaciones anejas se lleva a cabo, si se considera que adopte, esa responsabilidad, es sutil y necesaria para la correcta marcha de las obras.

El Contratista no podrá recibir otra órdenes relativas a la obra, a su distribución y a los materiales, que las que provengan de la Dirección de obra o de la por él delegada.



## **5.2. Pliego de condiciones de índole legal**

### **5.2.1. Condiciones de índole legal**

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la obra y en último término a los tribunales de justicia del lugar en donde radique la Propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario.

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto.

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratas de Trabajo y además a lo dispuesto en la de Accidentes de Trabajo, Subsidiado Familiar y Seguros Sociales.

Las posibles causas de rescisión de contrato pueden ser las que se enumeran a continuación:

- La muerte o incapacitación del Contratista.
- La quiebra del Contratista.
- Las alteraciones del contrato por los siguientes:
  - La modificación del proyecto en tal forma que representa alteraciones fundamentales a juicio del Director de Contratación, y en cualquier caso, como consecuencia de estas modificaciones, representa en más o menos el 25% como mínimo del importe de aquel.
  - Las modificaciones de unidades de obra, siempre que esas representan variaciones en más o menos del 40%, como mínimo de las unidades que figuran en las mediciones del proyecto o más del 50% de unidades del proyecto modificado.
  - La suspensión de obra comenzada siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año.
  - El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado.
  - La terminación del plazo de ejecución de las obras sin haber llegado a esta.
  - El abono de la obra sin causa justificada.
  - La mala fe en la ejecución de los trabajos.

En caso de accidentes a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su cumplimiento y sin que en ningún concepto pueda quedar afectada ni la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier aspecto.

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes establezcan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros.

El Contratista será responsable de todos los accidentes por inexperiencia o que por descuido sobrevinieran, en la zona de obras, será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras.

El Contratista cumplirá los requisitos que prescribe las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal cumplimiento.

En todo lo previsto en este Pliego de Condiciones, serán de aplicación con carácter de norma suplementaria los preceptos del texto articulado de la Ley y Reglamento General de Contratistas actualmente vigente.

### **5.3. Pliego de condiciones de índole técnica (Alumbrado Público)**

#### **5.3.1. Objeto y campo de aplicación**

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente Proyecto.

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de alumbrados públicos.

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones.

El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria del Proyecto.

### **5.3.2. Ejecución de los trabajos**

#### **5.3.2.1. Materiales**

- Norma General.

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad.

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras,... etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica.

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas.

- Conductores.

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria.

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19.

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas.

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen.

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito.

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.

- Lámparas.

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá ser de reconocida garantía.

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición recomendada por el fabricante.

El consumo, en watos, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +- 5% de la nominal.

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra.

- Reactancias y condensadores.

Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V.

Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con gran solvencia en el mercado.

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos.

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador.

Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes:

- Vapor de sodio a baja presión (V.S.B.P.) => 18 W : 8 W
- Vapor de sodio a baja presión (V.S.B.P.) => 35 W : 12 W
- Vapor de sodio a alta presión (V.S.A.P.) => 70 W : 13 W
- Vapor de sodio a alta presión (V.S.A.P.) => 150 W : 20 W
- Vapor de sodio a alta presión (V.S.B.P.) => 250 W : 25 W
- Vapor de mercurio de color corregido (V.M.C.C.) => 80 W : 12 W
- Vapor de mercurio de color corregido (V.M.C.C.) => 125 W : 14W
- Vapor de mercurio de color corregido (V.M.C.C.) => 250 W : 20 W

La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara.

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de características.

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de ninguna clase.

En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación.

- Protección contra cortocircuitos.

Cada punto de luz llevará dos cartuchos fusibles de alto poder de ruptura (A.P.R.) de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A.

- Cajas de empalme y derivación.

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9).

- Brazos murales.

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m<sup>2</sup>.

Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria:

Peso de la luminaria (kg.)	Carga vertical (kg.)
1	5
2	6
3	8
4	10
5	11
6	13
8	15
10	18
12	21
14	24

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados.

En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo.

En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de material aislante a base de anillos de protección de PVC.

- Báculos y columnas.

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m<sup>2</sup>.

Estarán contruidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil no sea superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores.

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la superficie del suelo:

Altura (m.)	Fuerza horizontal (kg.)	Altura de aplicación (m.)
6	50	3
7	50	4
8	70	4
9	70	5
10	70	6
11	90	6
12	90	7

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apartado 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento.

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación.

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales.

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica.

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra.

- Luminarias.

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el proyecto, en especial en:

- Tipo de portalámpara.
- Características fotométricas (curvas similares).
- Resistencia a los agentes atmosféricos.
- Facilidad de conservación e instalación.

- Estética.
- Facilidad de reposición de lámpara y equipos.
- Condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc.).
- Protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos.
- Protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos.
- Cuadro de maniobra y control.

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9).

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V.

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto.

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65°C, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos.

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un



10% sobre la nominal. La elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65°C después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor.

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes.

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de prueba.

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux.

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación.

- Protección de bajantes.

Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2" de diámetro, provista en su extremo superior de un capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección de P.V.C. La sujeción del tubo a la pared se realizará mediante accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de doble plegado.

- Tubería para canalizaciones subterráneas.

Se utilizará exclusivamente tubería de PVC corrugado de los diámetros especificados en el proyecto.

- Cable fiador.

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm<sup>2</sup>, lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg.

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le enviará una muestra del mismo.

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro.

#### **5.3.2.2. Ejecución**

- Replanteo.

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del contratista.

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica.

#### **5.3.2.3. Conducciones subterráneas - Zanjas**

- Excavación y relleno.

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista

tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes.

Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas.

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno.

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos.

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto.

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno.

- Colocación de los tubos.

Los conductos protectores de los cables serán conformes a ITC-BT-21, tabla 9.

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado.

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable.

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas.

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta señalizadora.

- Cruces con canalizaciones o calzadas.

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm.

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos.

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado.

#### **5.3.2.3.2. Cimentación de báculos y columnas**

- Excavación.

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y columnas, en cualquier clase de terreno.

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución.

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los

hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica.

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante.

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes.

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas.

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón.

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno.

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas o selenitosas.

- Hormigón

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si

así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo.

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m<sup>3</sup>. La composición normal de la mezcla será:

Cemento => 1

Arena => 3

Grava => 6

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos que se empleen.

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura "H" del hormigón formado y en función de ella se conoce la consistencia:

Consistencia	Altura "H" (cm.)
Seca	30 a 28
Plástica	28 a 20
Blanda	20 a 15
Fluida	15 a 10

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm.

- Transporte e izado de báculos y columnas.

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas y báculos deterioro alguno.

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las direcciones.

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas.

La fijación definitiva se realizará a base de contratueras, nunca por graneteo. Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento.

- Arquetas de registro.

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de facilitar el drenaje.

El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de  $R_k = 160 \text{ kg/cm}^2$ , armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas características.

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes.

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural.

- Tendido de los conductores.

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas.

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores.

- Acometidas.

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión.

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior.

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases.

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible.

- Empalmes y derivaciones.

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape.

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos.

- Tomas de tierra.

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de



24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:

- Desnudos, de cobre, de 35 mm<sup>2</sup> de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.
- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm<sup>2</sup> para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm<sup>2</sup> de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.

- Bajantes.

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el apartado 1.2.4. de la ITC-BT-11

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo.

#### 5.3.2.4. Conducciones aéreas

- Colocación de los conductores.

Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando para ello las posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los edificios.

Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación entre dos puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las grapas quedarán bien sujetas a las paredes.

Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas serán del tipo especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo, la especificada en el proyecto.

Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la proximidad inmediata de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos.

No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores.

El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas.

Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo.

- Acometidas.

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de cajas, no existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas de fichas de conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el aislamiento en la longitud que penetren en las bornas de conexión.

Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán cajas de las descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A.

Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se utilizarán cajas en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se colocarán las fichas de conexión, el equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La distancia de esta caja al suelo no será inferior a 2,50 m.

Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior.

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases.

Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra.

- Empalmes y derivaciones.

Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas en el Artículo 8 y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior.

Se reducirá al mínimo el número de empalmes.

- Colocación de brazos murales.

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los brazos no sufran deterioro alguno.

Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del anclaje una altura de construcción al menos de 50 cm.

Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible.

La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas para el caso de que conducciones subterráneas, anteriormente definido.

- Cruzamientos.

Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará cable fiador del tipo descrito en los apartados anteriores. Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un tensor galvanizado de ½", como mínimo y guardacabos galvanizados.

En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha más desfavorable, será de 6 m.

El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la misma horizontal y procurando perpendicularidad con las fachadas.

- Paso a subterráneo.

Se realizará según se indica en apartado 1.2.4. de la ITC-BT-11

- Palometas.

Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su longitud será tal que alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos queden en la misma horizontal.

Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen vientos, se utilizará el cable descrito anteriormente, con los accesorios descritos en párrafos anteriores. Los anclajes de los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en lugares que puedan absorber los esfuerzos a transmitir; nunca se usarán los árboles para los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados.

En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante abrazaderas de doble collar de las usadas en líneas trenzadas.

Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará de acuerdo a lo indicado en la toma de tierra en el caso de que fuese subterránea.

- Apoyos de madera.

Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11 cm. de diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de hormigón de 2 m. y 1.000 mkg. y dos abrazaderas sencillas galvanizadas.

La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del suelo 15 cm., como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste.

Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los anclajes de estos pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos para absorber los esfuerzos que aquellos puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes se realicen en el suelo, se destacará su presencia hasta una altura de 2 m. Los tirantes estarán provistos de un tensor galvanizado, como mínimo de ½", guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados por extremo.

Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados.

Las tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de aplicación de la resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo.

### **5.3.2.5. Trabajos comunes**

- Fijación y regulación de las luminarias.

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada.

En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada.

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte.

- Cuadro de maniobra y control.

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas entre sí y a la toma de tierra general, constituida según lo especificado en el apartado de tendido aéreo, descrito con anterioridad.

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado de estanquidad del armario.

- Célula fotoeléctrica.

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica.

- Medida de iluminación.

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la separación media.

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se indicará en un plano.

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias.

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el "error de coseno". Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º.

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos.

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la media intensidad de iluminación.

- Seguridad.

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra.

#### **5.4. Pliego de condiciones de índole económica**

##### **5.4.1. Base fundamental**

El Contratista tiene derecho a cobrar estrictamente lo que realmente haya ejecutado, siempre que se haya atendido a lo estipulado en el proyecto.

#### **5.4.2. Garantía de cumplimiento y fianza**

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras entidades o personas para cerciorarse de si este reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas diferencias, si se han pedido, las presentará el Contratista antes de la firma del contrato.

El Contratista dispondrá de un plazo de siete días a partir de la fecha de notificación para realizar la fianza definitiva, que ascenderá al 5,00 % de la cifra total de la adjudicación definitiva.

En cada pago certificación o liquidación parcial, la propiedad deducirá de la misma un importe del 2%, que se aplicara para pagar a la empresa de control de calidad que contrate la Propiedad.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, en nombre de la Propiedad y de acuerdo con la misma, ordenará ejecutar a un tercero o directamente por la administración abonando su importe con la fianza depositada.

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo mínimo de 12 meses, una vez firmada el Acta de recepción definitivo de la obra.

#### **5.4.3. Precios y revisiones**

Los precios base del Contratista serán establecidos en el presupuesto de este proyecto, siendo susceptible de revisión si la fecha de ejecución del contrato excede de seis meses a partir de la fecha de redacción de este proyecto.

No se admitirán mejoras de obras más que en el caso de que la Dirección Facultativa, de acuerdo con la Propiedad, haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.



Tampoco se admitirán aumentos de obra en la medidas contratadas, salvo de error en las mediciones del proyecto. El Contratista no tendrá derecho a indemnización o modificación del precio unitario contratado por el hecho de que aumenten o disminuyan las unidades contratadas inicialmente. Será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales aparatos y los aumentos que todas estas mejoras de obras supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas normales, se admite durante ellas la revisión de los precios contratados bien en alza o en baja y en la anomalía con las oscilaciones en los precios en el mercado.

Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitar al propietario en cuanto se produzca cualquier alteración de precio que repercuta aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado y por causa justificada, especificándose y acordándose también previamente la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta el acopio de materiales de la obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario.

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., que el Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista y éste la obligación de aceptarlo a precios inferiores a los pedidos por el Contratista en cuyo caso se tendrá en cuenta para la revisión de los precios adquiridos por el Contratista merced a la información del Propietario.

Cuando el Propietario o el Ingeniero Director no estuviese conforme con los nuevos precios, concertará entre las dos partes la baja a realzar en los precios unitarios

vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constituidos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados.

Cuando entre los documentos aprobados por las dos partes, figurase el relativo a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.

#### **5.4.4. Valoración y abono de los trabajos**

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente presupuesto.

La valoración deberá obtenerse aplicando las diversas unidades de obra al precio que tuviese asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que correspondan a la baja en la subasta hecha por el Contratista.

No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso de que el Técnico haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las modificaciones en el proyecto, al menos que el Técnico ordene también por escrito la ampliación de las unidades contratadas.

Serán a cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento correspondiente a las tarifas de honorarios del Instituto de Ingenieros Técnicos Civiles en España.

Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.

En el acta que se extienda después de haberse verificado la medición y en los documentos que la acompañen, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representante legal. En caso de no haber conformidad lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga.

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso de los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a menos ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse.

El Ingeniero Técnico Industrial

Javier Ávila Brito

Nº Colegial: 1202

# **Mediciones y Presupuesto**

## Índice

### **6. Mediciones y Presupuesto**

- 6.1. Mediciones
- 6.2. Cuadro de precios Nº 1
- 6.3. Cuadro de precios Nº 2
- 6.4. Presupuesto de Ejecución Material
- 6.5. Presupuesto de Ejecución por Contrata
- 6.6. Anexo: Justificación de Precios

Presupuesto parcial nº 1 Sustitución Luminaria

Nº	Ud	Descripción	Medición
1.1	Ud	Sustitución de lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 150 W, equipo auxiliar y carcasa exterior, por luminaria con tecnología LED de 41 W (máxima potencia por lámpara) y flujo luminoso de 4900 lúmenes (mínimo flujo luminoso por luminaria). Temperatura de color de la lámpara inferior o igual a los 3.000 °K. Se utilizará modelo SATTGO, SA041G30-11-16AF-0M0N-05VI la marca Roblan o similar de idénticas características o superiores al presente modelo. Se incluye en el precio el suministro del material necesario e instalación de la luminaria nueva, incluyendo la retirada de la anterior y entrega en los almacenes de la corporación local.	
Total ud .....:			63,000



## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.1	<p><b>1 Sustitución Luminaria</b></p> <p>ud Sustitución de lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 150 W, equipo auxliar y carcasa exterior, por luminaria con tecnología LED de 41 W (máxima potencia por lámpara) y flujo luminoso de 4900 lúmenes (mínimo flujo luminoso por luminaria). Temperatura de color de la lámpara inferior o igual a los 3.000 °K. Se utilizará el modelo SATTGO con ref. SA041G30-11-16AF-0M0N-05VI de la marca Roblan o similar de idénticas características o superiores al presente modelo. Se incluye en el precio el suministro del material necesario e instalación de la luminaria nueva, incluyendo la retirada de la anterior y entrega en los almacenes de la corporación local.</p>	241,43	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.1	<p><b>1 Sustitución Luminaria Vial</b></p> <p>ud Sustitución de lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 150 W, equipo auxiliar y carcasa exterior, por luminaria con tecnología LED de 41 W (máxima potencia por lámpara) y flujo luminoso de 4900 lúmenes (mínimo flujo luminoso por lámpara). Temperatura de color de la lámpara inferior o igual a los 3.000 °K. Se utilizará el modelo SATTGO ref. SA041G30-11-16AF-0MON-05VI de la marca Roblan o similar de idénticas características o superiores al presente modelo. Se incluye en el precio el suministro del material necesario e instalación de la luminaria nueva, incluyendo la retirada de la anterior y entrega en los almacenes de la corporación local.</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>Mano de obra</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>Maquinaria</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>Materiales</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>3 % Costes indirectos</i></p>	<p>13,03</p> <p>14,54</p> <p>206,83</p> <p>7,03</p>	<p>241,43</p>



**Presupuesto parcial nº 1 Sustitución Luminaria Vial**

<b>Nº</b>	<b>Ud</b>	<b>Descripción</b>	<b>Medición</b>	<b>Precio</b>	<b>Importe</b>
1.1	Ud	Sustitución de lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 150 W, equipo auxiliar y carcasa exterior, por luminaria con tecnología LED de 41 W (máxima potencia por lámpara) y flujo luminoso de 4900 lúmenes (mínimo flujo luminoso por luminaria). Temperatura de color de la lámpara inferior o igual a los 3.000 °K. Se utilizará el modelo SATTGO ref. SA041G30-11-16AF-0M0N-05VI de la marca Roblan o similar de idénticas características o superiores al presente modelo. Se incluye en el precio el suministro del material necesario e instalación de la luminaria nueva, incluyendo la retirada de la anterior y entrega en los almacenes de la corporación local.			
			Total ud .....:	63,000	241,43
					15.210,09
<b>Total presupuesto parcial nº 1 Sustitución Luminaria Vial :</b>					<b>15.210,09</b>



## Presupuesto de ejecución material

---

1 Sustitución Luminaria	<u>15.210,09</u>
Total .....	<u>15.210,09</u>

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de **QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.**

Proyecto: Proyecto sustitución luminarias V.S.A.P. por tecnología LED

<b>Capítulo</b>	<b>Importe</b>
<b>1 Sustitución Luminaria Vial .....</b>	<b>15.210,09</b>
<b>Presupuesto de ejecución material</b>	<b>15.210,09</b>
13% de gastos generales	1.977,31
6% de beneficio industrial	912,61
<b>Suma</b>	<b>18.100,01</b>
7% IGIC	1.267,00
<b>Presupuesto de ejecución por contrata</b>	<b>19.367,01</b>

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO.

## Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
<b>1 Sustitución Luminaria Vial</b>				
1.1	D18NBC0010	ud	<b>Sustitución de lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 150 W, equipo auxiliar y carcasa exterior, por luminaria con tecnología LED de 41 W (máxima potencia por lámpara) y flujo luminoso de 4900 lúmenes (mínimo flujo luminoso por lámpara). Temperatura de color de la lámpara inferior o igual a los 3.000 °K. Se utilizará el modelo SATTGO ref. SA041G30-11-16AF-0M0N-05VI de la marca Roblan o similar de idénticas características o superiores al presente modelo. Se incluye en el precio el suministro del material necesario e instalación de la luminaria nueva, incluyendo la retirada de la anterior y entrega en los almacenes de la corporación local.</b>	
	E17BC0160	1,000 ud	Luminaria LED 41W/4.900 lúmenes/3.000 °K	206,830
	M01B0070	0,500 h	Oficial electricista	13,310
	M01B0080	0,500 h	Ayudante electricista	12,740
	Q03C00050	0,500 H.	CAMIÓN GRÚA 6 TN	29,080
		3,000 %	Costes indirectos	234,400
<b>Precio total por ud .....</b>				<b>241,43</b>



# **Estudio Básico de Seguridad y Salud**

## Índice

<b>7. Estudio Básico de Seguridad y Salud</b>	<b>71</b>
7.1. Objeto	71
7.2. Alcance	71
7.3. Metodología	71
7.4. Identificación de riesgos	72
7.5. Evaluación de riesgos	72

## **7. Estudio Básico de Seguridad y Salud**

### **7.1. Objeto**

El presente Estudio Básico de Seguridad tiene por objeto, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, precisar las normas de seguridad y salud aplicables a las obras contempladas en el proyecto que se ha redactado con anterioridad.

Este estudio básico de seguridad servirá de base para la empresa adjudicataria de la obra pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas alternativas de prevención, con la correspondiente justificación técnica y sin que ello implique disminución de los niveles de protección previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al respecto en el artículo 7 del R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

### **7.2. Alcance**

El contenido del Estudio Básico de Seguridad será de aplicación a cada contratista empresa adjudicataria para la elaboración del correspondiente Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Los trabajadores de las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos que pudiera contratar la empresa contratista principal, se considerarán a efectos de la seguridad en los trabajos como trabajadores de la empresa contratista principal y sujetos a las condiciones del Plan de Seguridad y Salud elaborado por esta.

### **7.3. Metodología**

A tal efecto se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

Tales riesgos irán agrupados por “Factores de Riesgo” asociados a las distintas operaciones a realizar durante la ejecución de la obra.

#### **7.4. Identificación de riesgos**

Las diferentes tareas a realizar durante la ejecución de una obra llevan asociados una serie de riesgos ante los cuales deberán adoptarse unas medidas preventivas. En una obra relativa al presente proyecto se han identificado los siguientes trabajos:

- a) Transporte de materiales
- b) Trabajos en tensión
- c) Trabajos sin tensión

Para estos trabajos se han identificado unos factores de riesgo, y para cada uno de ellos los riesgos derivados de estas actividades y las medidas preventivas a adoptar según proceda, así como los principales riesgos asociados.

#### **7.5. Evaluación de riesgos**

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), recoge la necesidad de realizar una evaluación de riesgos. Por ello se evaluarán los anteriormente mencionados.

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:

- Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre
- Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones



- Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces

En el cuadro siguiente tenemos un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

#### Niveles de riesgo

		Consecuencias		
		Ligeramente Dañino (LD)	Dañino (D)	Extremadamente Dañino (ED)
Probabilidad	Baja (B)	Riesgo Trivial (T)	Riesgo Tolerable (TO)	Riesgo Moderado (MO)
	Media (M)	Riesgo Tolerable (TO)	Riesgo Moderado (MO)	Riesgo Importante (I)
	Alta (A)	Riesgo Moderado (MO)	Riesgo Importante (I)	Riesgo Intolerable (IN)

Los niveles de riesgo indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo:

Riesgo	Acción y temporización
Trivial (T)	No se requiere acción específica
Tolerable (TO)	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado (M)	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control
Importante (I)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados

Riesgo	Acción y temporización
Intolerable (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Para la evaluación de riesgos utilizaremos la tabla, extraída de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), que a continuación se indica:

Evaluación de Riesgos											
Localización: Valverde Municipio: Valverde Puestos de trabajo: Electricista Nº de trabajadores: 2								Evaluación: Inicial X Periódica Fecha: Febrero 2.021			
Peligro Identificativo	Probabilidad			Consecuencia			Estimación del riesgo				
	B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN
1. Atropellos, atrapamientos	X			X			X				
2. Interferencia instalaciones públicas	X			X			X				
3. Desplome/caída maquinaria de obra	X				X			X			
4. Riesgos funcionamiento de grúas	X			X			X				
5. Caída de la carga transportada	X			X			X				
6. Derivado de medios auxiliares usado	X			X			X				
7. Derivado acceso al puesto de trabajo	X			X			X				
8. Trabajos en zonas húmedas/blandas	X			X			X				
9. Caída de materiales, rebotes		X		X				X			
10. Ambiente excesivamente ruidoso	X			X			X				
11. Golpes/cortes herramienta manual		X			X				X		
12. Accidentes condiciones atmosférica	X			X			X				
13. Sobre esfuerzo postura incorrecta	X			X			X				
14. Vuelco de pilas de materiales	X				X			X			
15. Riesgo almacenamiento de material	X			X			X				
16. Cortes y punzadas		X		X				X			
17. Caída elemento provisional acceso	X			X			X				
18. Emanaciones de gases tóxicos	X				X			X			
19. Sobreesfuerzos	X			X			X				
20. Ruido, contaminación acústica	X			X			X				
21. Cuerpos extraños en los ojos	X			X			X				
22. Afecciones en la piel	X				X			X			
23. Golpes y tropiezos		X		X			X				
24. Contactos eléctricos directos		X				X				X	
25. Contactos eléctricos indirectas		X				X				X	
26. Explosiones e incendios	X					X			X		
27. Quemaduras por descarga eléctrica		X				X				X	
28. Atrapamiento de dedos		X		X				X			

Evaluación de Riesgos											
Localización: Valverde Municipio: Valverde Puestos de trabajo: Electricista Nº de trabajadores: 2							Evaluación: Inicial X Periódica Fecha: Febrero 2.021				
Peligro Identificativo	Probabilidad			Consecuencia			Estimación del riesgo				
	B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN
29. Ambientes pobres en oxígeno	X			X			X				
30. Inhalación de vapores y gases	X				X			X			
31. Generación excesiva polvo	X			X			X				
32. Caídas desde puntos altos		X			X				X		

Para los riesgos estimados Moderados (M), Importantes (I) e Intolerables (IN), y utilizando el mismo número de identificación de peligro, deberemos de completar la tabla que a continuación se muestra sobre medidas de control de los riesgos

Medidas de Control						
Peligro Nº	Medidas de control	Procedimiento de trabajo	Información	Formación	¿Riesgo Controlado?	
					Si	No
11	E.P.I.	Utilizar las medidas de control	X	X	X	
24	E.P.I. Cumplir R.E.B.T.	Utilizar las medidas de control	X	X	X	
25	E.P.I. Cumplir R.E.B.T.	Utilizar las medidas de control	X	X	X	
26	Prohibido hacer fuego y fumar	Utilizar las medidas de control	X	X	X	
27	E.P.I. Cumplir R.E.B.T.	Utilizar las medidas de control	X	X	X	
32	E.P.I. Protección colectiva	Utilizar las medidas de control	X	X	X	

Como podemos observar todos los riesgos están controlados y por tanto no es necesaria la realización de un plan de acción a ningún peligro.

El Ingeniero Técnico Industrial

Javier Ávila Brito

Nº Colegial: 1202

# **Instalaciones de Alumbrado Público**

## Índice

<b>8. Instalaciones de Alumbrado Público</b>	<b>79</b>
8.1. Antecedentes	79
8.2. Eficiencia Energética (ITC-EA-01)	79
8.2.1. Generalidades	79
8.2.2. Requisitos Mínimos de Eficiencia Energética	80
8.2.2.1. Alumbrado vial funcional	80
8.2.2.2. Alumbrado vial ambiental	81
8.2.2.3. Calificación Energética	81
8.3. Niveles de Iluminación (ITC-EA-02)	84
8.3.1. Situación de proyecto y clase de alumbrado	84
8.3.2. Niveles de iluminación	87
8.3.3. Deslumbramientos	90
8.3.3.1. Instalaciones de alumbrado vial funcional	90
8.4. Contaminación Lumínica (ITC-EA-03)	91
8.5. Componentes de la instalación (ITC-EA-04)	92
8.5.1. Lámparas	92
8.5.2. Luminarias	92
8.5.3. Equipos Auxiliares	92
8.5.4. Sistema de Accionamiento	92
8.5.5. Sistema de regulación del nivel luminoso	93
8.5.6. Cuadro de Protección, Medida y Control	93
8.5.7. Puesta a Tierra	93
8.6. Verificaciones e Inspecciones (ITC-EA-05)	94
8.6.1. Verificación Inicial	94
8.6.2. Inspección Inicial	95
8.6.3. Puesta en Servicio	96
8.6.4. Información a los titulares	96
8.6.5. Inspección Periódica	96
8.7. Mantenimiento de la Eficiencia Energética (ITC-EA-06)	97
8.7.1. Factor de Mantenimiento	97

8.7.2. Operaciones de Mantenimiento y Registro	97
8.7.3. Plan de Mantenimiento	98

## 8. Instalaciones de Alumbrado Público

### 8.1. Antecedentes

Según se establece en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

El artículo 2 ámbito de aplicación, del reglamento referenciado anteriormente, establece que el mismo se aplicará a las instalaciones de alumbrado exterior, de más de 1 kW de potencias instala; por lo tanto será de aplicación para el presente proyecto.

### 8.2. Eficiencia Energética (ITC-EA-01)

#### 8.2.1. Generalidades

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada:

$$\xi = [(S \times E_m) / P] \Rightarrow [(m^2 \times \text{lux}) / W]$$

Siendo:

- $\xi$  eficiencia energética de la instalación alumbrado exterior ( $m^2 \times \text{lux} / W$ )
- P potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W)
- S superficie iluminada ( $m^2$ )
- $E_m$  iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux)

La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes factores:

- $\xi_l$  eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lúmenes/W=  $m^2 \text{ lux}/W$ )
- $f_m$  factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)
- $f_u$  factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)

$$\xi = \xi_l \times f_m \times f_u \Rightarrow [(m^2 \times \text{lux}) / W]$$

Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares ( $\xi_l$ ): Es la relación entre el flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo auxiliar

Factor de mantenimiento ( $f_m$ ): Es la relación entre los valores de iluminancia que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales.

Factor de utilización ( $f_u$ ): Es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias.

## 8.2.2. Requisitos Mínimos de Eficiencia Energética

### 8.2.2.1. Alumbrado vial funcional

Se define como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto A y B.

Las instalaciones de alumbrado vial funcional deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la siguiente tabla 1.

Tabla 1: Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial funcional

Iluminancia media en servicio $E_m$ (lux)	Eficiencia Energética Mínima ( $m^2 \times \text{lux}$ ) / W
$\geq 30$	22
25	20
20	17,5
15	15
10	12
$\leq 7,5$	9,5

Nota: Para valores de iluminancia media proyectada comprendido valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia obtendrán por interpolación lineal.



### 8.2.2.2. Alumbrado vial ambiental

Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura (3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, etc. considerados en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, D y E.

Las instrucciones de alumbrado vial ambiental deberán cumplir los requisitos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 2.

Tabla 2: Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial ambiental

Iluminancia media en servicio Em (lux)	Eficiencia Energética Mínima (m <sup>2</sup> x lux) / W
≥ 20	9
15	7,5
10	6
7,5	5
≤ 5	3,5

Nota: Para valores de iluminancia media proyectada comprendido valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia obtendrán por interpolación lineal.

### 8.2.2.3. Calificación Energética

El índice de eficiencia energética (I<sub>ξ</sub>) se define como el coeficiente entre la eficiencia energética de la instalación (ξ) y el valor de eficiencia energética de referencia (ξ<sub>R</sub>) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en la tabla 3.

$$I_{\xi} = \xi / \xi_R$$

Tabla 3: Valores de eficiencia energética de referencia

Alumbrado vial funcional		Alumbrado vial ambiental y otras instalaciones de alumbrado	
Iluminancia media en servicio proyectada Em (lux)	Eficiencia Energética de Referencia ( $\xi R$ ) ( $m^2 \times lux$ ) / W	Iluminancia media en servicio proyectada Em (lux)	Eficiencia Energética de Referencia ( $\xi R$ ) ( $m^2 \times lux$ ) / W
$\geq 30$	32	---	---
25	29	---	---
20	26	$\geq 20$	13
15	23	15	11
10	18	10	9
$\leq 7,5$	14	7,5	7
---	---	$\leq 5$	5

Nota: Para valores de iluminancia media proyectada comprendido valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia obtendrán por interpolación lineal.

El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual al inverso del índice de eficiencia energética:

$$ICE = 1 / I\xi$$

La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados.

Tabla 4: Calificación energética de una instalación de alumbrado

Calificación Energética	Índice de consumo energético	Índice de Eficiencia Energética
A	$ICE < 0,91$	$I\xi > 1,1$
B	$0,91 \leq ICE < 1,09$	$1,1 \geq I\xi > 0,92$
C	$1,09 \leq ICE < 1,35$	$0,92 \geq I\xi > 0,74$
D	$1,35 \leq ICE < 1,79$	$0,74 \geq I\xi > 0,56$
E	$1,79 \leq ICE < 2,63$	$0,56 \geq I\xi > 0,38$
F	$2,63 \leq ICE < 5,00$	$0,38 \geq I\xi > 0,20$
G	$ICE \geq 5,00$	$I\xi \leq 0,20$

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos, según la información del proyecto:


**CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR SEGÚN R.D. 1890/2008**

**Tipo de Alumbrado:**  
 Vial Funcional  
 Vial Ambiental y Otros

**ALUMBRADO VIAL FUNCIONAL**



Superficie Iluminada (m<sup>2</sup>): 16800  
 Iluminancia Media - E<sub>m</sub> (lux): 17,5  
 Potencia activa instalada (W): 4400

**Resultados:**  
 Eficiencia energética de la instalación:  $\epsilon$  66,82  
 Eficiencia energética mínima:  $\epsilon_{\min}$  16,25  
 Eficiencia energética de referencia:  $\epsilon_r$  24,50  
 Índice de Consumo Energético: (ICE) 0,37  
 Índice de Eficiencia Energética: ( $I_{\epsilon}$ ) 2,73

$$\epsilon = \frac{S \cdot E_m}{P} \left( \frac{m^2 \cdot \text{lux}}{W} \right)$$

**Calificación Energética: A**


Etiqueta de Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado Exterior
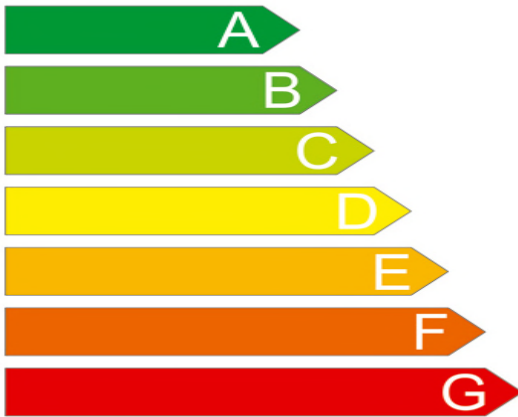
<p>Más</p>  <p>Menos</p>		
Instalación  Localidad Horario Consumo de energía anual Emisiones de Co2 anual Índice de eficiencia energética (I $\epsilon$ ) Iluminación media en servicio (E <sub>m</sub> ) Uniformidad (U <sub>m</sub> )	Sustitución de lámparas de VSAP por luminarias con tecnología LED "XXVIII fase La CuestaT.M. Valverde" Valverde 4300 h/años 9.198,00 kWh/año 699,27 kg CO2/año 2,73 17,5 lux 66,33 %	

### 8.3. Niveles de Iluminación (ITC-EA-02)

#### 8.3.1. Situación de proyecto y clase de alumbrado

El criterio principal de clasificación de las vías (situación de proyecto) es la velocidad de circulación, según se establece en la tabla 1.

Tabla 1: Clasificación de las vías

Clasificación	Tipo de vía	Velocidad del tráfico rodado (km / h)
A	De alta velocidad	$V > 60$
B	De moderada velocidad	$30 < V \leq 60$
C	Carriles bici	---
D	De baja velocidad	$5 < V \leq 30$
E	Vías peatonales	$V \leq 5$

Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario (IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior.

En las tablas 2, 3, 4 y 5 se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto correspondientes a la clasificación de vías anteriores.

Tabla 2: Clase de alumbrado para vías tipo A

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado (*)
A1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Carreteras de calzadas separadas con cruces y accesos controlados (autopistas y autovías). Intensidad del tráfico: Alta (IMD) <math>\geq 25.000</math>.....</li> <li>Media (IMD) <math>\geq 15.000</math> y <math>&lt; 25.000</math>.....</li> <li>Baja (IMD) <math>&lt; 15.000</math>.....</li> </ul>	ME1 ME2 ME3a
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Carreteras de calzada única con doble sentido de circulación y accesos limitados (vías rápidas). Intensidad del tráfico: Alta (IMD) <math>&gt; 15.000</math>.....</li> <li>Media y Baja (IMD) <math>&lt; 15.000</math>.....</li> </ul>	ME1 ME2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Carreteras interurbanas sin separación de aceras o carril bici.</li> <li>➤ Carreteras locales en zonas rurales sin vía de servicio. Intensidad del tráfico: IMD <math>\geq 7.000</math>.....</li> <li>IMD <math>&lt; 7.000</math>.....</li> </ul>	ME1 / ME2 ME3a / ME4a

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado (*)
A3	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vías colectoras y rondas de circulación.</li> <li>➤ Carreteras interurbanas con accesos no restringidos.</li> <li>➤ Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y de distribución urbana a distritos.</li> <li>➤ Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Intensidad del tráfico y complejidad de trazado de la carretera:</p> <p style="margin-left: 80px;">IMD ≥ 25.000.....</p> <p style="margin-left: 80px;">IMD ≥ 15.000 y &lt; 25.000.....</p> <p style="margin-left: 80px;">IMD ≥ 7.000 y &lt; 15.000.....</p> <p style="margin-left: 80px;">IMD &lt; 7.000.....</p>	<p style="margin-left: 40px;">ME1</p> <p style="margin-left: 40px;">ME2</p> <p style="margin-left: 40px;">ME3b</p> <p style="margin-left: 40px;">ME4a / ME4b</p>
<p>(*) Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.</p>		

Tabla 3: Clase de alumbrado para vías tipo B

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado (*)
B1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.</li> <li>➤ Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Intensidad del tráfico:</p> <p style="margin-left: 80px;">IMD ≥ 7.000.....</p> <p style="margin-left: 80px;">IMD &lt; 7.000.....</p>	<p style="margin-left: 40px;">ME2 / ME3c</p> <p style="margin-left: 40px;">ME4b/ME5/ME6</p>
B2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Carreteras locales en áreas rurales</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Intensidad del tráfico y complejidad del trazado de la carretera</p> <p style="margin-left: 80px;">IMD ≥ 7.000.....</p> <p style="margin-left: 80px;">IMD &lt; 7.000.....</p>	<p style="margin-left: 40px;">ME2 / ME3b</p> <p style="margin-left: 40px;">ME4b / ME5</p>
<p>(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.</p>		

Tabla 4: Clase de alumbrado para vías tipo C y D

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado (*)
C1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas.</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Flujo de tráfico de ciclistas:</p> <p style="margin-left: 80px;">Alto.....</p> <p style="margin-left: 80px;">Normal.....</p>	<p style="text-align: center;">S1 / S2</p> <p style="text-align: center;">S3 / S4</p>
D1 – D2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías.</li> <li>➤ Aparcamientos en general.</li> <li>➤ Estaciones de autobuses.</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Flujo de tráfico de peatones:</p> <p style="margin-left: 80px;">Alto.....</p> <p style="margin-left: 80px;">Normal.....</p>	<p style="text-align: center;">CE1A / CE2</p> <p style="text-align: center;">CE3 / CE4</p>
D3 – D4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo largo de la calzada.</li> <li>➤ Zonas de velocidad limitada.</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Flujo de tráfico de peatones y ciclistas:</p> <p style="margin-left: 80px;">Alto.....</p> <p style="margin-left: 80px;">Normal.....</p>	<p style="text-align: center;">CE2 / S1 / S2</p> <p style="text-align: center;">S3 / S4</p>
<p>(*) Para todas las situaciones de proyecto C1, D1, D2, D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.</p>		

Tabla 5: Clase de alumbrado para vías tipo E

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado (*)
E1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.</li> <li>➤ Paradas de autobús con zona de espera.</li> <li>➤ Áreas comerciales peatonales.</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Flujo de tráfico de peatones:</p> <p style="margin-left: 80px;">Alto.....</p> <p style="margin-left: 80px;">Normal.....</p>	<p style="text-align: center;">CE1A/CE2/S1</p> <p style="text-align: center;">S2/S3/S4</p>
E2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de peatones.</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Flujo de tráfico de peatones:</p> <p style="margin-left: 80px;">Alto.....</p> <p style="margin-left: 80px;">Normal.....</p>	<p style="text-align: center;">CE1A/CE2/S1</p> <p style="text-align: center;">S2/S3/S4</p>
<p>(*) Para todas las situaciones de proyecto E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.</p>		

Cuando para una determinada situación del proyecto e intensidad de tráfico puedan seleccionarse distintas clases de alumbrado, se elegirá la clase teniendo en cuenta la complejidad del trazado, el control de tráfico, la separación de los distintos tipos de usuarios y otros parámetros específicos.

**Situación de proyecto considerada** **A3 (alumbrado vial funcional)**

**Clase de alumbrado requerido** **ME4a**

### 8.3.2. Niveles de Iluminación

En las tablas 6, 7, 8 y 9 se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes a las diferentes clases de alumbrado:

Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 “iluminación de carreteras” y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos del Reglamento de Eficiencia Energética (R.D. 1890/2008)

Tabla 6: Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipo A y B

Clase de Alumbrado	Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas			Deslumbramiento Perturbador	Iluminación de alrededores
	Luminancia (4) Media Lm(cd/m <sup>2</sup> )(1)	Uniformidad Global U0 (mínima)	Uniformidad Longitudinal U (mínima)	Incremento Umbral TI (%) (2)(máximo)	Relación Entorno SR(3) (mínima)
ME1	2.00	0.40	0.70	10	0.50
ME2	1.50	0.40	0.70	10	0.50
ME3a	1.00	0.40	0.70	15	0.50
ME3b	1.00	0.40	0.60	15	0.50
ME3c	1.00	0.40	0.50	15	0.50
ME4a	0.75	0.40	0.60	15	0.50
ME4b	0.75	0.40	0.50	15	0.50
ME5	0.50	0.35	0.40	15	0.50
ME6	0.30	0.35	0.40	15	Sin requisitos

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la

lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.

(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).

(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 metros de anchura.

(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.

Tabla 7: Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos tipo A y B

Clase de Alumbrado	Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas y húmedas			Calzada Húmeda	Deslumbramiento Perturbador	Iluminación alrededores
	Calzada Seca		Uniformidad Global U0 (mínima)			
	Luminancia Media (5) Lm(cd/m <sup>2</sup> )(1)	Uniformidad Global U0 (mínima)		Uniformidad Longitudinal U (2)(min)	Uniformidad Global U0 (mínima)	Incremento Umbral TI (%)(3)(máximo)
MEW1	2.00	0.40	0.60	0.15	10	0.50
MEW2	1.50	0.40	0.60	0.15	10	0.50
MEW3	1.00	0.40	0.60	0.15	15	0.50
MEW4	0.75	0.40	Sin requisito	0.15	15	0.50
MEW5	0.50	0.35	Sin requisito	0.15	15	0.50

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.

(2) Este criterio es voluntario pero puede utilizarse, por ejemplo, en autopistas, autovías y carreteras de calzada única de doble sentido de circulación y accesos limitados.

(3) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).

(4) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 metros de anchura.

(5) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.



Tabla 8: Series S de clase de alumbrado para viales tipo C, D y E

Clase de Alumbrado (1)	Iluminación horizontal en el área de la calzada	
	Iluminancia Media Em(lux)(1)	Iluminancia Mínima Emin(lux)(1)
S1	15	5
S2	10	3
S3	7.5	1.5
S4	5	1

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adaptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.

Tabla 9: Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E

Clase de Alumbrado (1)	Iluminación horizontal	
	Iluminancia Media Em(lux)	Uniformidad Media Um
CE0	50	0.40
CE1	30	0.40
CE1A	25	0.40
CE2	20	0.40
CE3	15	0.40
CE4	10	0.40
CE5	7.5	0.40

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adaptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.  
(2) También se aplican en espacios utilizados por peatones y ciclistas.

Según los datos obtenidos anteriormente y las tablas siguientes **se cumplen los niveles de iluminación requeridos.**

$$L_m = 0,80 \text{ cd/m}^2$$

$$U_0 = 0,70$$

### 8.3.3. Deslumbramientos

#### 8.3.3.1. Instalaciones de alumbrado vial funcional

En las instalaciones de alumbrado funcional, el deslumbramiento perturbador o incremento de umbral máximo TI en %, para cada clase de alumbrado será el establecido en la tabla 6 de esta ITC-EA-02.

Cuando se utilice el criterio de iluminancia, de conformidad con lo señalado en el epígrafe 2.3 de esta ITC, se limitará la intensidad luminosa de las luminarias conforme a lo dispuesto en la tabla 10 de esta ITC-EA-02.

Deslumbramiento perturbador TI(%) = 8,5 (<15)

### 8.4. Contaminación Lumínica (ITC-EA-03)

En la tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la contaminación lumínica, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas.

Tabla 1: Clasificación de zonas de protección contra la contaminación lumínica

Clasificación De Zonas	Descripción
E1	Áreas con entorno o paisajes oscuros: Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques nacionales, espacios de interés natural, donde las carreteras están sin iluminar.
E2	Áreas de brillo o luminosidad baja: Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, áreas rurales y sectores generalmente situados fuera de áreas residenciales urbanas o industriales, donde las carreteras están iluminadas.
E3	Áreas de brillo o luminosidad media: Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodad y aceras) están iluminadas
E4	Áreas de brillo o luminosidad alta: Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria nocturna

**Clasificación de zona de protección contra la contaminación luminosa E3**

El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la tabla 2

Tabla 2: Valores límite del flujo hemisférico superior instalados

<b>Clasificación De Zonas</b>	<b>Flujo Hemisférico Superior Instalado FHSinst</b>
E1	≤ 1%
E2	≤ 5%
E3	≤ 15%
E4	≤ 25%

**Valor límite del FHSinst** **15 %**

**FHSinst del modelo de luminaria propuesto** **0%**

## **8.5. Componentes de la instalación (ITC-EA-04)**

### **8.5.1. Lámparas**

La ITC-EA-04 fija una eficiencia mínima de 100 lm/W para las lámparas de alumbrado vial. En este caso y según la lámpara que se colocará esta eficiencia es superada.

Se instalarán lámparas de LED de 55 W, por su alta eficiencia, prolongada vida útil y bajo porcentaje de depreciación.

### **8.5.2. Luminarias**

Todas las luminarias donde se pretende realizar la sustitución de la lámpara, cumplen con la norma UNE-EN 60598.

Para el compartimento óptico el grado de protección del mismo es IP66

También cumplen con la norma UNE-EN 60598-2-3, sobre la protección contra los choques mecánicos (IK).

### **8.5.3. Equipos auxiliares**

Al colocar las lámparas tipo LED no es necesario tener equipo auxiliar

### **8.5.4. Sistema de accionamiento**

Toda la instalación de alumbrado exterior tiene incorporada un sistema de accionamiento por reloj astronómico.

### **8.5.5. Sistema de regulación del nivel luminoso**

En este caso no se instalará, debido a que se sustituirán lámparas V.S.A.P. de 150 W por lámparas LED de 55 W, con lo que se ahorrara un 65 %, en potencia consumida por lámpara.

### **8.5.6. Cuadro de Protección, Medida y Control**

La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 20324 e IK10 según UNE-EN 50102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo por personal autorizado.

Además del interruptor astronómico se dispondrá de un interruptor manual. Las líneas estarán protegidas individualmente, tanto contra sobrecargas (sobrecargas y cortocircuitos) como contra corrientes de defecto a tierra.

Los elementos de medida estarán situados en un módulo independiente. La fijación del cuadro se realizará a una altura de 30 cm sobre el suelo

La instalación de enlace se realizará conforme la ITC-BT-17.

Los conductores de la derivación individual serán libres de halógenos, de conformidad con la ITC-BT-15.

#### **8.5.7. Puesta a Tierra**

De acuerdo con la ITC-BT-09, la resistencia de puesta a tierra será tal que no se puedan dar tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación.

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control, mediante conductor de cobre desnudo enterrado en zanja por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación, de 35 mm<sup>2</sup> de sección mínima.

El conductor de cobre desnudo utilizado como electrodo será de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21022. La profundidad de enterramiento debe ser tal que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. Así, la profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

Las partes metálicas de los cuadros irán conectadas a tierra.

#### **8.6. Verificaciones e Inspecciones (ITC-EA-05)**

Conforme a lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002), para la puesta en servicio de la instalación se seguirá el siguiente procedimiento:

### **8.6.1. Verificación Inicial**

La instalación de las lámparas deberá verificarse por el instalador con la supervisión del Director de Obra, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.

Se llevará a cabo tanto la verificación por examen:

- Correcta ejecución de las conexiones de los conductores
- Accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento
- Identificación de circuitos

Así como la verificación mediante medidas o ensayos:

- Equilibrio de cargas
- Caída de tensión
- Medida de la resistencia de puesta a tierra
- Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores
- Mediciones conforme ITC-EA-05:
  - a) Potencia eléctrica consumida por la instalación. .
  - b) Iluminancia media de la instalación. El valor de dicha iluminancia será el valor medio de las iluminancias medidas en los puntos de la retícula de cálculo, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07.
  - c) Uniformidad de la instalación. Para el cálculo de los valores de uniformidad media se tendrán en cuenta las medidas individuales realizadas para el cálculo de la iluminancia media.

### **8.6.2. Inspección Inicial**

La instalación no será objeto de una inspección inicial por un organismo de control autorizado (OCA) cuando P instalada < 5 kW. En el presente caso no se realizará dicha inspección inicial.

La inspección de las instalaciones, tanto inicial como periódica, a realizar por el organismo de control, incluirá, además de las medidas descritas anteriormente, las siguientes:

- a) Luminancia media de la instalación. Esta medida se realizará cuando la situación de proyecto incluya clases de alumbrado con valores de referencia para dicha magnitud.
- b) Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR

A partir de las medidas anteriores, se determinarán los valores reales de:

- eficiencia energética ( $\xi$ )
- índice de eficiencia energética ( $I\xi$ )

El valor de la eficiencia energética ( $\xi$ ) no deberá ser inferior en más de un 10% al del valor proyectado y la calificación energética de la instalación deberá coincidir con la proyectada.

### **8.6.3. Puesta en Servicio**

A la terminación de la instalación de las nuevas lámparas y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación.

El certificado de instalación, junto con la documentación técnica (proyecto) y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía, todo ello correrá a

cargo del instalador autorizado, contratista de la obra, pagando las tasas de Industria y el correspondiente cartel de obra que correrá a su cargo.

#### **8.6.4. Información a los titulares**

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma.

Asimismo, la empresa instaladora deberá aportar la etiqueta energética de la instalación

#### **8.6.5. Inspección Periódica**

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron Inspección inicial. (P instalada > 5 kW)

### **8.7. Mantenimiento de la Eficiencia Energética (ITC-EA-06)**

#### **8.7.1. Factor de Mantenimiento**

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada después de un determinado período de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior y la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación:

$$fm = E_{\text{servicio}} / E_{\text{inicial}} = E / E_i$$

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma que se verificará:

$$fm = FDFL \times FSL \times FDLU$$



Siendo:

FDL            factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara

FSL            factor de supervivencia de la lámpara.

FDLU          factor de depreciación de la luminaria.

Para este caso y según los datos de la lámpara LED a instalar, se tiene un factor de mantenimiento de 0,85.

### **8.7.2. Operaciones de Mantenimiento y Registro.**

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la instalación, se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el cálculo del factor.

El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de mantenimiento de la instalación

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas.

El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información:

- a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta.
- b) El titular del mantenimiento.

- c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación.
- d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo.
- e) La fecha de ejecución.
- f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó.

Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará:

- a) Consumo energético anual.
- b) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz.
- c) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de potencia
- d) Niveles de iluminación mantenidos.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.

### **8.7.3. Plan de Mantenimiento**

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento viene determinada por el cálculo del factor, así:

Reposición lámparas                      50.000 h (cada 13 años)

Intervalo de limpieza luminarias:    4.000 h (cada año)

El Ingeniero Técnico Industrial

Javier Ávila Brito

Nº Colegial: 1.202

