

A la pregunta formulada en PLACE por diclesa:




*“Buenos días, la caja de extracción ¿donde se instalara?  
Gracias”*

El responsable del contrato responde lo siguiente:


*“La caja de extracción de la campana de la cocina deberá colocarse en la cubierta de la edificación. La alimentación eléctrica a la misma se debe realizar desde el cuadro eléctrico situado en la cocina, y discurrirá por un patinillo de instalaciones hasta la cubierta. La longitud aproximada desde el cuadro eléctrico hasta la turbina de extracción es de 30 m **SE ADJUNTA DOCUMENTO.**”*

## RESPUESTA


La caja de extracción de la campana de la cocina deberá colocarse en la cubierta de la edificación. La alimentación eléctrica a la misma se debe realizar desde el cuadro eléctrico situado en la cocina, y discurrirá por un patinillo de instalaciones hasta la cubierta. La longitud aproximada desde el cuadro eléctrico hasta la turbina de extracción es de 30 m.

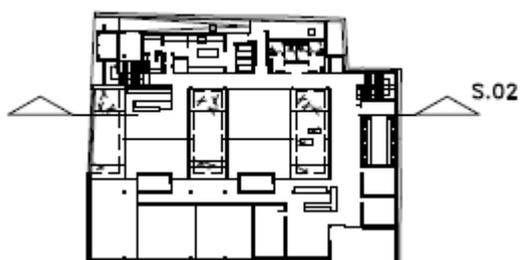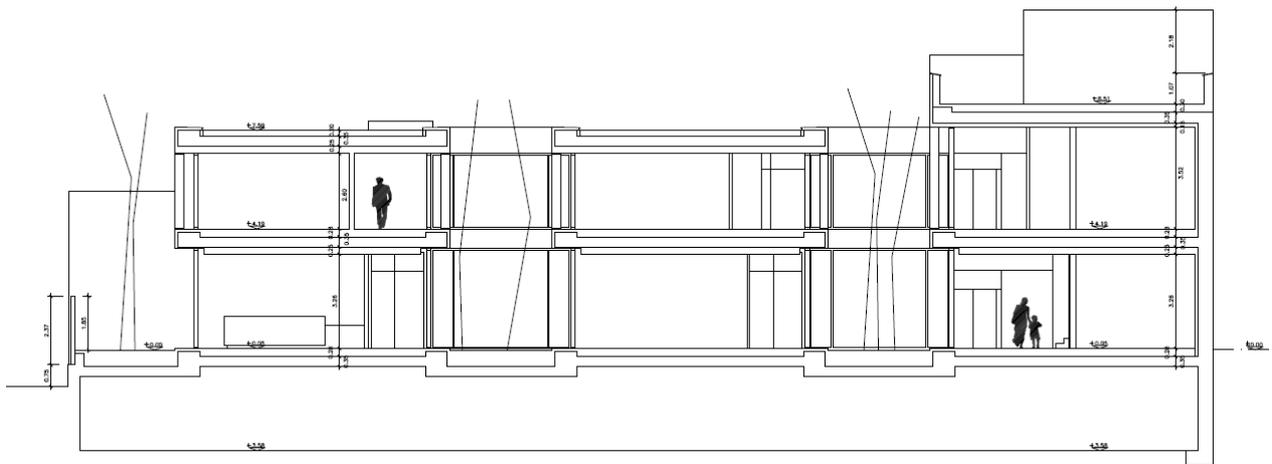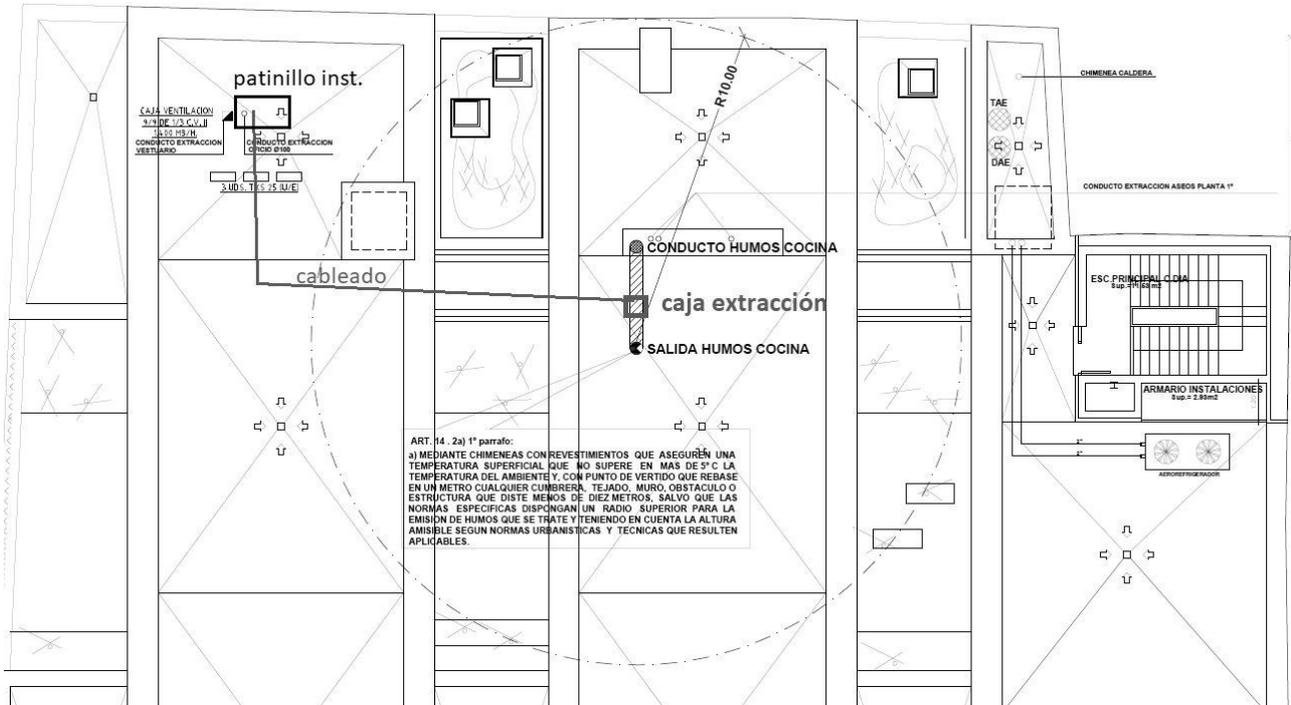

# SUBCUADRO COCINA

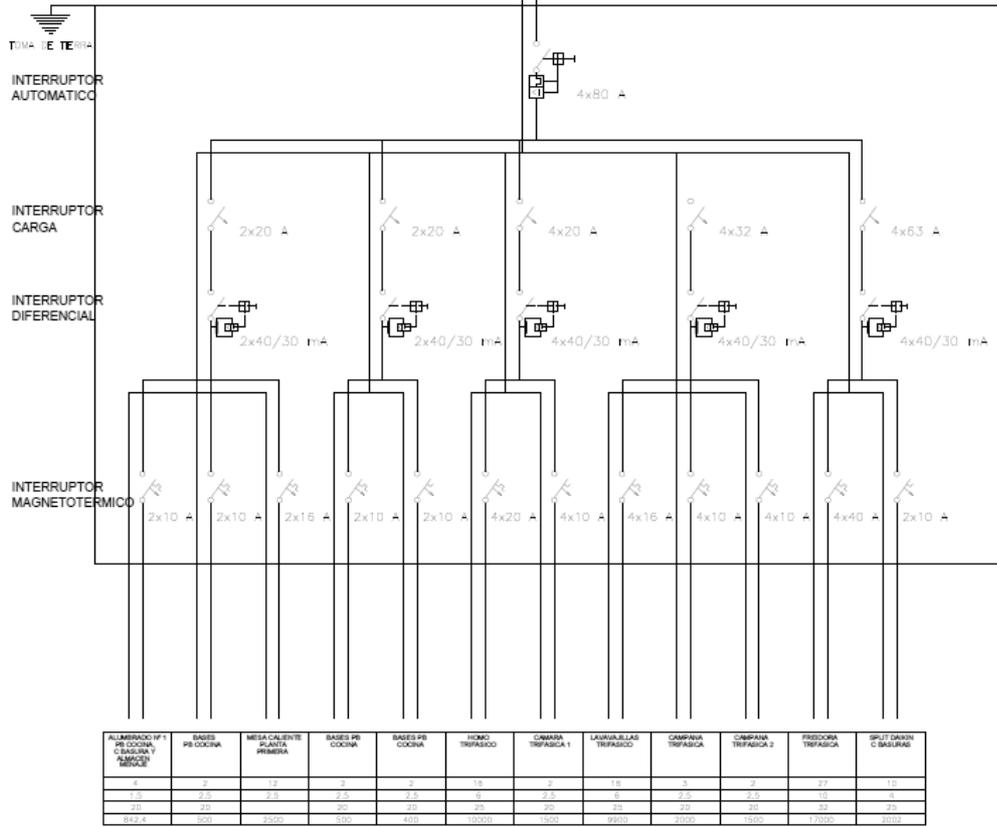

# SUBCUADRO CAFETERIA

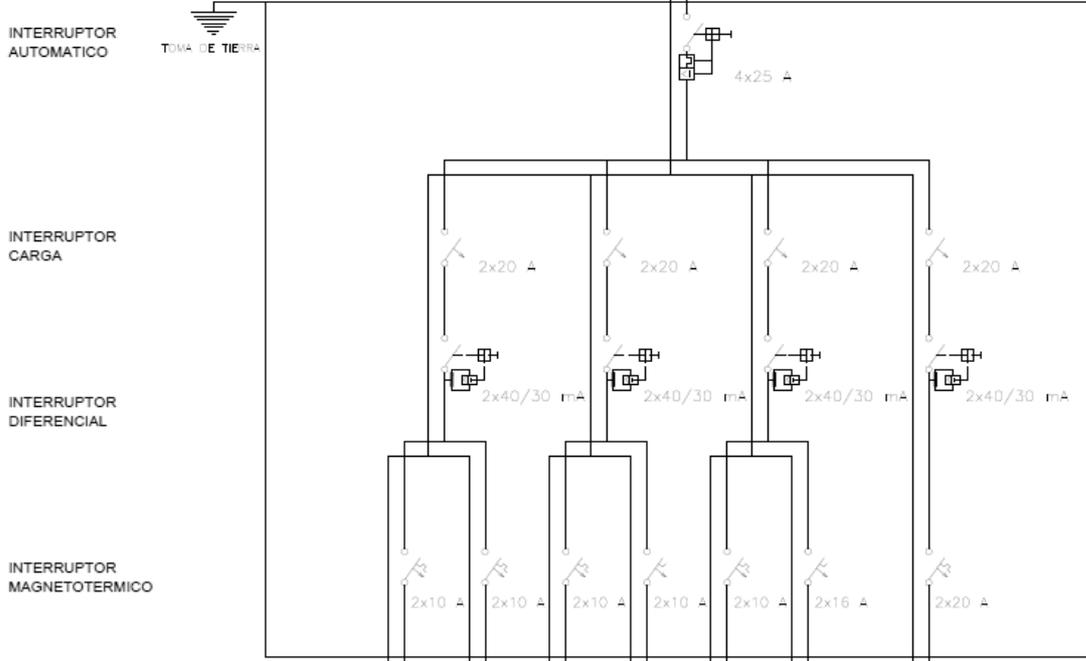

| ALIMBRADO N°1<br>PB CAFETERIA<br>Y AGUA N°1 | BASES<br>PB CAFETERIA | ALIMBRADO N°2<br>PB CAFETERIA<br>Y AGUA N°1 | BASES<br>PB CAFETERIA | ALIMBRADO N°3<br>PB CAFETERIA<br>Y AGUA N°1 | BASES<br>PB LAVAVAJILLAS | BASES<br>PB CAFETERIA |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| 2   | 3                     | 2   | 3                     | 2   | 12                       | 18                    |
| 1.5   | 2.5                   | 1.5   | 2.5                   | 1.5   | 3.5                      | 2.5                   |
| 20  | 20                    | 20  | 20                    | 20  | 20                       | 20                    |
| 468   | 500                   | 468   | 700                   | 374.4                                       | 2500                     | 4000                  |